


Noailles, le 31 mars 2015

CENTRE DE SECOURS DE NOAILLES

Le Capitaine BUTTIGHOFFER

À

Monsieur le Maire
De la commune de Noailles



Objet : Compte rendu de vérification d'hydrants 2015

P.J : Relevés des hydrants 2015

Aff. Suivie par : Le S/C LOMBARD Thierry

Monsieur le Maire,

Les Sapeurs Pompiers du Centre de Secours de Noailles accompagnés de la société VEOLIA ont procédé à la vérification et au contrôle des différents hydrants implantés sur le territoire de votre commune le 30 et 31 mars 2015.

Vous trouverez ci-joint les résultats obtenus ainsi que les anomalies.

Afin de tenir une parfaite mise à jour de la défense incendie de votre commune, je vous demande de bien vouloir nous communiquer toutes les interventions réalisées.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments distingués.

Le Chef de Centre



Le Capitaine BUTTIGHOFFER



VÉRIFICATION ANNUELLE DES POINTS D'EAU - ANNEE 2015
C.I NOAILLES

Responsable de la tournée: S/C LOMBARD Thierry

Date: 30 & 31 mars 2015

Alimenté par "4 réservoirs total". Capacité : 500 m3

COMMUNE: **NOAILLES**

Société des eaux: **VEOLIA**

Responsable de la commune : oui

N°	Adresse d'implantation	TYPE DE PI	Pression Statique (en Bars)	Pression à 60 m³/h (en Bars)	Observation (Difficile à ouvrir, absence de bouchons, difficilement accessible...)
1	RUE DE PARIS ANGLE RUE DU BOIS LAURENT	P.A.M 100 - 2*65	3,9	4,1	
2	RUE DE PARIS FACE "TOUTOU C'EST NOUS"	BAYARD 100 - 2*65	4,5	2,6	
3	RUE DE PARIS A CÔTE DU N° 78	BAYARD 100 - 2*65	5,3	3,4	
4	RUE DE PARIS DEVANT LE N° 52	P.A.M 100 - 2*65	5,2	3,5	
5	RUE DE PARIS FACE AGENCE A.C.B	P.A.M 100 - 2*65	5,1	3	
6	RUE DE CALAIS A CÔTE DE L'ANCIENNE GENDARMERIE	P.A.M 100 - 2*65	4,9	3	
7	RUE DE CALAIS ANGLE RUE DE L'AVENIR	BAYARD 100 - 2*65	5,2	2,4	
8	SUPPRIME				
9	RUE DE L'AVENIR FACE AU H.L.M n°359	P.A.M 100 - 2*65	4,9	3,5	
10	RUE DE L'AVENIR DEVANT LE N° 258	P.A.M 100 - 2*65	4,2	3	
11	RUE SIMONET ANGLE RUE DE L'AVENIR	P.A.M 100 - 2*65	4,5	2,9	fuite à la tête
12	RUE DE LA GRANGE AUX DIMES FACE A LA RUE DU PLATEAU BELLEVUE	P.A.M 100 - 2*65	3,5	2	
13	RUE MARCEL ANNOEPEL FACE AU COLLEGE	P.A.M 100 - 2*65	3,4	1,5	
14	ALLÉE MAURICE BELLONTE DEVANT H.L.M face au n° 89	BAYARD 100 - 2*65	3	1,4	
15	RUE DE LA CAVÉE A CÔTE DU TRANSFORMATEUR	BAYARD 100 - 2*65	3,1	1,2	
16	RUE DU COURTIL CRETE FACE AU N° 319	BAYARD 100 - 2*65	2,3	50 m3 à 1 bars	
17	RUE DU COURTIL CRETE FACE AU N° 77	BAYARD 100 - 2*65	3,5	1,7	
18	RUE DE BONCOURT FACE AU N° 91	P.A.M 100 - 2*65	4,6	3,1	

NOAILLES

N°	Adresse d'implantation	TYPE DE PI	Pression Statique (en Bars)	Pression à 60 m³/h (en Bars)	Observation (Difficile à ouvrir, absence de bouchons, difficilement accessible...)
19	RUE DE BONCOURT DEVANT LE TRANSFORMATEUR	BAYARD 100 - 2*65	5,1	3,5	
20	RUE DU GYMNASSE FACE A LA R.P.A	BAYARD 100 - 2*65	4,4	2,1	capot HS
21	RUE DU GYMNASSE FACE AU GYMNASSE	P.A.M 100 - 2*65	4,2	1,5	
22	RUE DE BONCOURT FACE AU N° 208	P.A.M 100 - 2*65	5,9	3,9	
23	RUE DU PATIS FACE A LA SENTE DE BONCOURT	P.A.M 100 - 2*65	5,3	1,5	
24	RUE DU BOIS LAURENT DEVANT LE N° 258	P.A.M 100 - 2*65	4	2,4	
25	RUE DE BONCOURT FACE AU N° 54	P.A.M 100 - 2*65	5,5	3,5	
26	CHEMIN DE LA MESSE FACE AU N° 68	BAYARD 100 - 2*65	4	2,5	
27	CHEMIN DE LA MESSE FACE A ETS "SEPUR"	BAYARD 100 - 2*65	5,9	3,2	
28	R.D. 137 ANGLE USINE "LANGEVIN"	P.A.M 100 - 2*65	5,1	2,6	
29	RUE DE PARISIS FONTAINE A COTE DE LA SALLE POLYVALENTE	BAYARD 100 - 2*65	4,1	1,8	
30	RUE DE MOUY FACE AU CHEMIN DE LA MESSE	P.A.M 100 - 2*65	5,6	3,5	
31	RUE DE L'ÉGLISE ANGLE CLOS DE LONGVILLERS	BAYARD 100 - 2*65	5,9	4	
32	RUE ARNAUD BISSON FACE AU N° 29	P.A.M 100 - 2*65	6,3	4	
33	RUE FRANÇOIS JARDIN A CÔTE DU N° 66	BAYARD 100 - 2*65	5,9	3,6	
34	RUE DE CALAIS DEVANT LE N° 22	BAYARD 100 - 2*65	5,6	3,2	
35	ALLÉE FABIGNON ANGLE RUE DES JARDINS	P.A.M 100 - 2*65	6	4	
36	CLOS DE LONGVILLERS A CÔTE DU N° 28	P.A.M 100 - 2*65	5,6	3,6	
37	ALLÉE MADELEINE FRECOT ANGLE RUE FRANCOIS PELLETIER	P.A.M 100 - 2*65	6,6	5,1	
38	RUE DU LARRIS FACE A LA STATION D'EPURATION	P.A.M 100 - 2*65	6,9	5	
39	RUE DE NINFLE ANGLE RUE DU CHEF DE LA VILLE	P.A.M 100 - 2*65	5,8	3,6	

NOAILLES

N°	Adresse d'implantation	TYPE DE PI	Pression Statique (en Bars)	Pression à 60 m³/h (en Bars)	Observation (Difficile à ouvrir, absence de bouchons, difficilement accessible...)
40	RUE DE GROSSENGLISS FACE AU N° 13	BAYARD 100 - 2*65	5	2,9	
41	RUE DU MOULIN DE PIERRE A CÔTE DU N° 49	BAYARD 100 - 2*65	5,5	2,5	
42	RUE DU VAL GERIN FACE AU N° 171	BAYARD 100 - 2*65	3	1,2	
43	RD 115 A PROXIMITE DU PONEY CLUB	BAYARD 100 - 2*65	3,6	10 m3 à 1b	
44	SUPPRIME				
45	RUE DE LA RUELETTE ANGLE RUE MIGNON	BAYARD 100 - 2*65	5	3,1	
46	RUE PARISIS FONTAINE FACE A LA GENDARMERIE	BAYARD 100 - 2*65	4,9	2,1	
47	RUE FONTAINE PARISIS Z A E T	BAYARD 100 - 2*65			inaccessible aux engins de secours
48	SENTE PIÉTONNE ECOLE DU CHEMIN VERT	BAYARD 100 - 2*65	4	2,1	
49	ALLEE DU PARC FACE AU N° 3	BAYARD 100 - 2*65	5,4	3,1	
50	PLACE DE LA MAIRIE FACE A LA BOUCHERIE	BAYARD 100 - 2*65	5	3,1	

Le Chef de Centre

Le Capitaine BUTTIGHOFFER

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupeement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr



Tillé, le 28 avril 2016

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN

Réf. : AC. 2016 177

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan d'Occupation des Sols NOAILLES
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de révision de son plan d'occupation des sols de la commune de Noailles, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 48 Points d'Eau Incendie.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone. Ces caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base de la réglementation de la circulaire du 10 décembre 1951. A ce jour cette dernière est abrogée par l'arrêté NOR 1522200A du 15 décembre 2015.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du plan d'occupation des sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services
D'incendie et de Secours



Colonel Luc CORACK

Défense Incendie de la commune de NOAILLES

✖

État

✖

Indisponible

✔

En service

✖

Non conforme

✔

Anomalie

✔

Sans anomalie

✔

Sans problème

✔

Accès

✔

Autorisée

✔

Non autorisée

✔

Problématique

✔

Signalisation

✔

Signalisation

✔

Signalisation

27/04/2016

Implantation	N°Insee	Nom Commune	N°PEI	Type	E t a	A n c i	A d r e s s e	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit Maxi	Débit à 1 bar	Débit à 0,8 bar	Diamètre alim	Diamètre sortie	Volume réserve m3	Ré alim	Réa / Débit réallim m3/h	Volume château d'eau	Altitude château d'eau	Réserve inc
Voie publique	60462	NOAILLES	1	P100	✔	✔	RUE DE PARIS, ANGLE RUE DU BOIS LAURENT	3,8	2.1		60		150	100/2x070		✔	✔	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	2	P100	✔	✗	RUE DE PARIS, FACE A "TOUTOU C'EST NOUS"	4,9	2.8		60		150	100/2x070		✔	✔	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	3	P100	✔	✗	78 RUE DE PARIS	4,7	2.8		60		150	100/2x070		✔	✔	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	4	P100	✔	✗	52 RUE DE PARIS	4,7	3.2		60		150	100/2x070		✔	✔	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	5	P100	✔	✗	RUE DE PARIS, FACE AGENCE A.C.B	4,5	2.9		60		150	100/2x070		✔	✔	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	6	P100	✔	✔	RUE DE CALAIS, A COTE DE L'ANCIENNE GENDARMERIE	5,0	2.8		60		150	100/2x070		✔	✔	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	7	P100	✔	✔	RUE DE CALAIS, ANGLE RUE DE L'AVENIR	5,2	2.7		60		150	100/2x070		✔	✔	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	9	P100	✔	✔	RUE DE L'AVENIR, FACE AU HLM n° 359	4,9	3.5		60		100	100/2x070		✔	✔	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	10	P100	✔	✔	258 RUE DE L'AVENIR	4,2	3.0		60		150	100/2x070		✔	✔	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	11	P100	✔	✗	RUE SIMONET, ANGLE RUE DE L'AVENIR	4,5	2.9		60		150	100/2x070		✔	✔	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	12	P100	✔	✔	RUE DE LA GRANGE AUX DIMES, FACE A LA RUE DU PLATEAU BELLEVUE	3,4	1.5		60		150	100/2x070		✔	✔	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	13	P100	✔	✔	RUE MARCEL ANNOEPEL, FACE AU COLLEE	3,4	1.5		60		150	100/2x070		✔	✔	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	14	P100	✔	✔	ALLEE MAURICE BELLONTE, ALLEE MAURICE BELLONTE DEVANT LES HLM FACE AU N° 89	3,0	1.4		60		150	100/2x070		✔	✔	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	15	P100	✔	✔	RUE DE LA CAVEE, A CÔTE DU TRANSFORMATEUR	3,1	1.2		60		100	100/2x070		✔	✔	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	16	P100	✔	✗	RUE DU COURTIL CRETE, FACE AU N° 319	2,3	1.0		50		100	100/2x070		✔	✔	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	17	P100	✔	✔	RUE DU COURTIL CRETE, FACE AU N° 77	3,5	1.7		60		150	100/2x070		✔	✔	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	18	P100	✔	✔	RUE DE BONCOURT, FACE AU N° 91	4,6	3.1		60		150	100/2x070		✔	✔	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	19	P100	✔	✗	RUE DE BONCOURT, DEVANT LE TRANSFORMATEUR	5,1	3.5		60		150	100/2x070		✔	✔	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	20	P100	✔	✗	RUE DU GYMNASE, FACE AU RPA	4,4	2.1		60		100	100/2x070		✔	✔	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	21	P100	✔	✗	RUE DU GYMNASE, FACE AU GYMNASE	4,2	1.5		60		100	100/2x070		✔	✔	500		

Défense Incendie de la commune de NOAILLES

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation

- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème

27/04/2016

Implantation	N°Insee	Nom Commune	N°PEI	Type	E t a	A n c i e n	A d r e s s e	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit Max	Débit à 1 bar	Débit à 0,6 bar	Diamètre alim	Diamètre sortie	Volume réserve m3	Rés / P6 alim	Débit réallim m3/h	Volume château d'eau	Altitude château d'eau	Réserve
Voie publique	60462	NOAILLES	22	P100	✓	✗	RUE DE BONCOURT, FACE AU N° 208	5,9	3,9		60		150	100/2x070		□	□	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	23	P100	✓	✓	RUE DU PATIS, FACE A LA SENTE DE BONCOURT	5,3	1,5		60		080	100/2x070		□	□	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	24	P100	✓	✗	258 RUE DU BOIS LAURENT	4,0	2,4		60		150	100/2x070		□	□	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	25	P100	✓	✓	RUE DE BONCOURT, FACE AU N° 54	5,5	4,7		60		150	100/2x070		□	□	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	26	P100	✓	✓	CHEMIN DE LA MESSE, FACE AU N° 68	3,8	2,4		60		150	100/2x070		□	□	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	27	P100	✓	✓	CHEMIN DE LA MESSE, FACE AU N° 31 (ETS SEPUR)	5,2	3,5		60		060	100/2x070		□	□	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	28	P100	✓	✗	RD 137, ANGLE USINE LANGEVIN	5,1	2,6		60		150	100/2x070		□	□	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	29	P100	✓	✓	RUE DE PARISIS FONTAINE, A COTE DE LA SALLE POLYVALENTE	4,1	1,8		60		150	100/2x070		□	□	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	30	P100	✓	✓	rue de Mouy, face au Chemin de la messe	5,9	3,2		60		100	100/2x070		□	□	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	31	P100	✓	✓	RUE DE L'EGLISE, ANGLE CLOS DE LONGVILLERS	5,9	4,0		60		150	100/2x070		□	□	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	32	P100	✓	✓	RUE ARNAUD BISSON, FACE AU N° 29	6,0	4,0		60		100	100/2x070		□	□	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	33	P100	✓	✓	RUE FRANCOIS JARDIN, A CÔTE DU N° 66	5,5	3,8		60		100	100/2x070		□	□	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	34	P100	✓	✓	RUE DE CALAIS, DEVANT LE N° 22	4,8	3,3		60		060	100/2x070		□	□	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	35	P100	✓	✗	ALLEE FABIGNON, ANGLE RUE DES JARDINS	6,0	3,8		60		150	100/2x070		□	□	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	36	P100	✓	✗	28 CLOS DE LONGVILLERS	5,6	3,6		60		150	100/2x070		□	□	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	37	P100	✓	✓	ALLEE MADELEINE FRECOT, ANGLE RUE FRANCOIS PELLETIER	6,0	4,2		60		100	100/2x070		□	□	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	38	P100	✓	✗	RUE DU LARRIS, A CÔTE DE LA STATION D'EPURATION	6,2	4,7		60		150	100/2x070		□	□	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	39	P100	✓	✗	RUE DE NINFLE, ANGLE RUE DU CHEF DE LA VILLE	5,0	3,5		60		150	100/2x070		□	□	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	40	P100	✓	✓	RUE DE GROSSENGLISS, FACE AU N° 13	5,0	2,9		60		100	100/2x070		□	□	500		
Voie publique	60462	NOAILLES	41	P100	✓	✓	49 RUE DU MOULIN PIERRE	4,9	2,5		60		150	100/2x070		□	□	500		

Défense Incendie de la commune de NOAILLES

- Légende

✖

-Indisponible

✔

-En service

✖

-Avec anomalies

✔

-Sans anomalie

✖

-Non autorisée

✔

-Autorisée

✖

-Problématique

✔

-Sans problème

✖

-Non conforme en service

✖

-Non conforme en service
- ✖

-Non conforme en service

27/04/2016

Implantation	N°Insee	Nom Commune	N°PEI	Type	E	A	A	S	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit Maxi	Débit à 1 bar	Débit à 0,6 bar	Diamètre allm	Diamètre sortie	Volume réserve m3	ré allm	Réa / rés	Débit réalim m3/h	Volume château d'eau	Altitude château d'eau	Réserve m3
Voie publique	60462	NOAILLES	42	P100	✔	✔	✔	✔	RUE DU VAL GERIN, FACE AU N° 171	3,3	1.5		60		150	100/2x070		✔	✔		500		
Voie publique	60462	NOAILLES	43	P100	✔	✗	✔	✔	RD 115, A PROXIMITE DU PONEY CLUB	3,6	1.0		10		080	100/2x070		✔	✔		500		
Voie publique	60462	NOAILLES	45	P100	✔	✗	✔	✔	RUE DE LA RUELLETTE, ANGLE RUE MIGNON	5,0	3.1		60		150	100/2x070		✔	✔		500		
Voie publique	60462	NOAILLES	46	P100	✔	✗	✔	✔	RUE DE PARISIS FONTAINE, FACE A LA GENDARMERIE	4,9	2.1		60		150	100/2x070		✔	✔		500		
Voie publique	60462	NOAILLES	47	P100	✔	✗	✔	✔	RUE PARISIS FONTAINE, ZONE ARTISANALE AU NIVEAU DU VIRAGE	5,2	2.9		60		150	100/2x070		✔	✔		500		
Voie publique	60462	NOAILLES	48	P65	✔	✗	✔	✔	SENTE PIETONNE, ECOLE DU CHEMIN VERT	4,0	2.1		60		100	100/2x070		✔	✔		500		
Voie publique	60462	NOAILLES	49	P100	✔	✗	✔	✔	4 ALLEE DU PARC	4,7	3.2		60		150	100/2x070		✔	✔		500		
Voie publique	60462	NOAILLES	50	P100	✔	✗	✔	✔	PLACE DE LA MAIRIE, DEVANT LA CHARCUTERIE	4,5	3.2		60		100	100/2x070		✔	✔		500		

Monsieur BIBERON Benoît

Maire

12 Place de l'Hôtel de Ville

60340 NOAILLES

Objet : Entretien des hydrants

Beauvais, le 18 novembre 2016

Monsieur le Maire

Votre commune nous a confié la gestion des hydrants suivant le contrat ou avenant nous liant avec elle.

Nous vous prions par conséquent de bien vouloir trouver ci-jointe, la fiche de contrôle et d'intervention de notre visite comprenant :

- La localisation et le type d'hydrant,
- Les essais de débit et de pression

Les opérations de petit entretien ont été effectuées lors de cette visite.


Nous vous rappelons que nous intervenons dans les meilleurs délais sur simple appel de votre part nous signalant un appareil défectueux.

Par ailleurs, nous vous remercions de bien vouloir sensibiliser votre service incendie afin qu'il s'assure, lors d'essais ou de manœuvres éventuelles, du bon fonctionnement de la purge des hydrants pour éviter tout risque de détérioration par le gel lors des périodes de froid intense.

Restant à votre entière disposition pour tout complément d'information, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de notre considération distinguée.

Le Responsable d'Unité



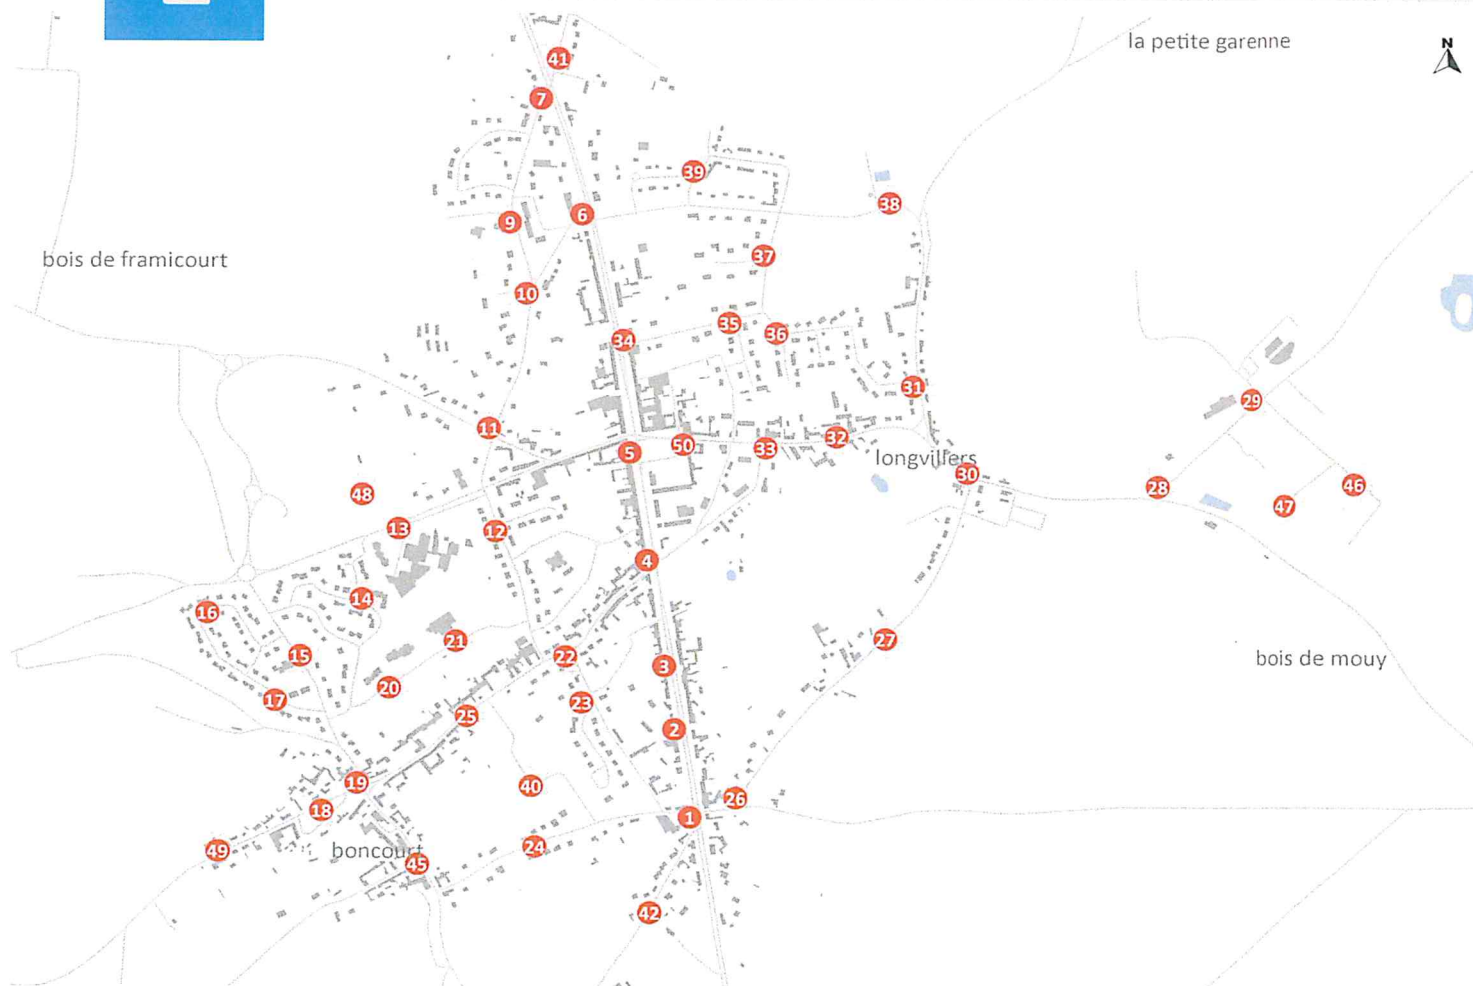

NOAILLES

Commune de :
NOAILLES

SDIS :
Noailles

Les Chiffres :

P.I. : 48

B.I. :

C.I. :

C.E. :

MA. :

B.A. :

Autres :

Total : 48 Equipements

Edition :

18-nov.-16

Centre d'exploitation
Picardie

Unité opérationnelle
Oise

1 rue du Thérain
60000 BEAUVAIS

Tel : 03.44.12.12.77

Fax : 03.44.12.12.98

Etat du patrimoine de Défense Incendie - Commune de NOAILLES

N°	Adresse	Type	Marque	Série	Statut	P. Statique [bars]	P. Dynamique [bars]	P. pour débit de [m³/h]	Débit sous 1 bar [m³/h]	Commentaire	Date contrôle
1	Rue de Paris	PI	Bayard	Saphir SR	public	3,80	1,80	60			15/11/2016
2	Rue de Paris / face TOUTOU C'EST NOUS	PI	Bayard	Emeraude	public	4,50	2,40	60			15/11/2016
3	35 rue de Paris	PI	Bayard	Emeraude	public	5,00	3,00	60			15/11/2016
4	52 rue de Paris	PI	Bayard	Rétro	public	4,70	3,00	60			15/11/2016
5	Route Nationale	PI	Bayard	Saphir SR	public	5,00	2,80	60			15/11/2016
6	Rue de Calais / à côté de la Gendarmerie	PI	Bayard	Saphir SR	public	4,80	2,70	60			15/11/2016
7	Angle rue de Calais rue de l'Avenir	PI	Bayard	Saphir SR	public	4,60	2,10	60			15/11/2016
9	Rue de l'Avenir / face au HLM	PI	PAM	Ajax	public	4,00	2,00	60			15/11/2016
10	258 rue de l'Avenir	PI	PAM	Ajax	public	4,00	2,20	60			15/11/2016
11	Angle rue Simonet rue de l'Avenir	PI	PAM	Ajax	public	4,00	2,40	60			15/11/2016

N°	Adresse	Type	Marque	Série	Statut	P. Statique [bars]	P. Dynamique [bars]	P. pour débit de [m³/h]	Débit sous 1 bar [m³/h]	Commentaire	Date contrôle
12	Rue de la Grange aux Dimes	PI	PAM	Ajax	public	3,40	2,10	60			15/11/2016
13	Rue Marcel Annoepel / face au Collège	PI	Bayard	Saphir	public	3,10	1,50	60			09/11/2016
14	Rue Maurice Bellonte / devant les HLM	PI	Bayard	Emeraude	public	2,90	1,50	60			09/11/2016
15	Rue de la Cavée / à côté du transfo	PI	Bayard	Emeraude	public	2,70	1,30	60			15/11/2016
16	319 Rue du Courtil Crête	PI	Bayard	Emeraude	public	1,60			58		15/11/2016
17	77 rue du Courtil Crête	PI	Bayard	Emeraude	public	3,00	1,60	60			15/11/2016
18	91 rue Boncourt	PI	PAM	Ajax	public	4,60	3,00	60			15/11/2016
19	Rue de Boncourt / devant le transfo	PI	Bayard	Saphir	public	4,60	3,60	60			15/11/2016
20	Rue du Gymnase / face au FRPA	PI	Bayard	Emeraude	public	4,00	2,10	60			09/11/2016
21	Rue du Gymnase / face au Gymnase	PI	PAM	Ajax	public	3,90	1,90	60			15/11/2016
22	208 rue de Boncourt	PI	PAM	Ajax	public	5,10	4,00	60			15/11/2016

N°	Adresse	Type	Marque	Série	Statut	P. Statique [bars]	P. Dynamique [bars]	P. pour débit de [m³/h]	Débit sous 1 bar [m³/h]	Commentaire	Date contrôle
23	Rue du Patis / face Sente de Boncourt	PI	Bayard	Saphir SR	public	5,00	1,50	60			15/11/2016
24	258 rue du Bois Laurent	PI	PAM	Ajax	public	3,60	2,00	60			15/11/2016
25	54 rue de Boncourt	PI	Bayard	Saphir SR	public	5,00	4,00	60			15/11/2016
26	68 Chemin de la Messe	PI	Bayard	Emeraude	public	4,00	2,50	60			14/11/2016
27	31 Chemin de la Messe	PI	Bayard	Emeraude	public	5,00	2,80	60		PAS DE BETON	14/11/2016
28	RD 137 / Usine Langevin	PI	PAM	Ajax	public	5,00	2,50	60			14/11/2016
29	Rue de Paris / à côté de la Salle Polyvalente	PI	Bayard	Emeraude	public	4,20	2,00	60			14/11/2016
30	Rue de Mouy / face Chemin de la Messe	PI	PAM	Ajax	public	5,50	3,50	60			14/11/2016
31	Angle rue de l'Eglise Clos de Longvillers	PI	Bayard	Emeraude	public	5,60	4,30	60		MANQUE COFFRE	14/11/2016
32	29 rue Arnaud Bisson	PI	PAM	Ajax	public	5,60	3,00	60			14/11/2016
33	66 Rue François Jardin	PI	Bayard	Emeraude	public	5,00	3,50	50			14/11/2016

N°	Adresse	Type	Marque	Série	Statut	P. Statique [bars]	P. Dynamique [bars]	P. pour débit de [m³/h]	Débit sous 1 bar [m³/h]	Commentaire	Date contrôle
34	22 rue de Calais	PI	Bayard	Emeraude	public	5,00	3,00	60			14/11/2016
35	Angle Allée Fabignon rue des Jardins	PI	PAM	Ajax	public	5,60	3,60	60		MANQUE COFFRE	15/11/2016
36	28 Clos de Longvillers	PI	Bayard	Emeraude	public	5,50	3,80	60		MANQUE COFFRE	14/11/2016
37	Allée Madeleine Frecot	PI	Bayard	Saphir SR	public	5,70	3,30	60			15/11/2016
38	Rue des Larris / à côté de la Station d'Epuraton	PI	PAM	Atlas	public	6,40	4,40	60			15/11/2016
39	Rue du Chef de la Ville	PI	Bayard	Saphir SR	public	5,00	3,10	60			15/11/2016
40	Rue de Grossenglis face au n°13	PI	Bayard	Saphir SR	public	4,20	3,00	60			15/11/2016
41	49 Moulin de Pierre	PI	Bayard	Saphir SR	public	4,80	2,20	60			15/11/2016
42	Val Gerin	PI	Bayard	Saphir SR	public	2,70	1,00	60			15/11/2016
43	GR 2 le Haut Silly	PI	Bayard	Saphir SR	public	3,50			9		14/11/2016
45	Rue Mignon	PI	Bayard	Saphir SR	public	4,40	3,40	60			15/11/2016

N°	Adresse	Type	Marque	Série	Statut	P. Statique [bars]	P. Dynamique [bars]	P. pour débit de [m³/h]	Débit sous 1 bar [m³/h]	Commentaire	Date contrôle
46	Rue de Paris / face à la Gendarmerie	PI	Bayard	Rétro	public	4,50	2,00	60			14/11/2016
47	Rue de Paris Fontaine ZAET	PI	Bayard	Rétro	public					inaccessible aux engins de secours	14/11/2016
48	Sente du Chemin Vert	PI	Bayard	Saphir SR	public	3,60	2,00	60			09/11/2016
49	134 rue de Boncourt	PI	Bayard	Rétro	public	4,20	3,60	60			15/11/2016
50	Place de la Mairie	PI	Bayard	Rétro	public	4,50	2,70	60			14/11/2016

Plan du Patrimoine de Défense Incendie Commune de NOAILLES



la petite garenne

bois de framicourt

longvillers

bois de mouy

boncourt

