
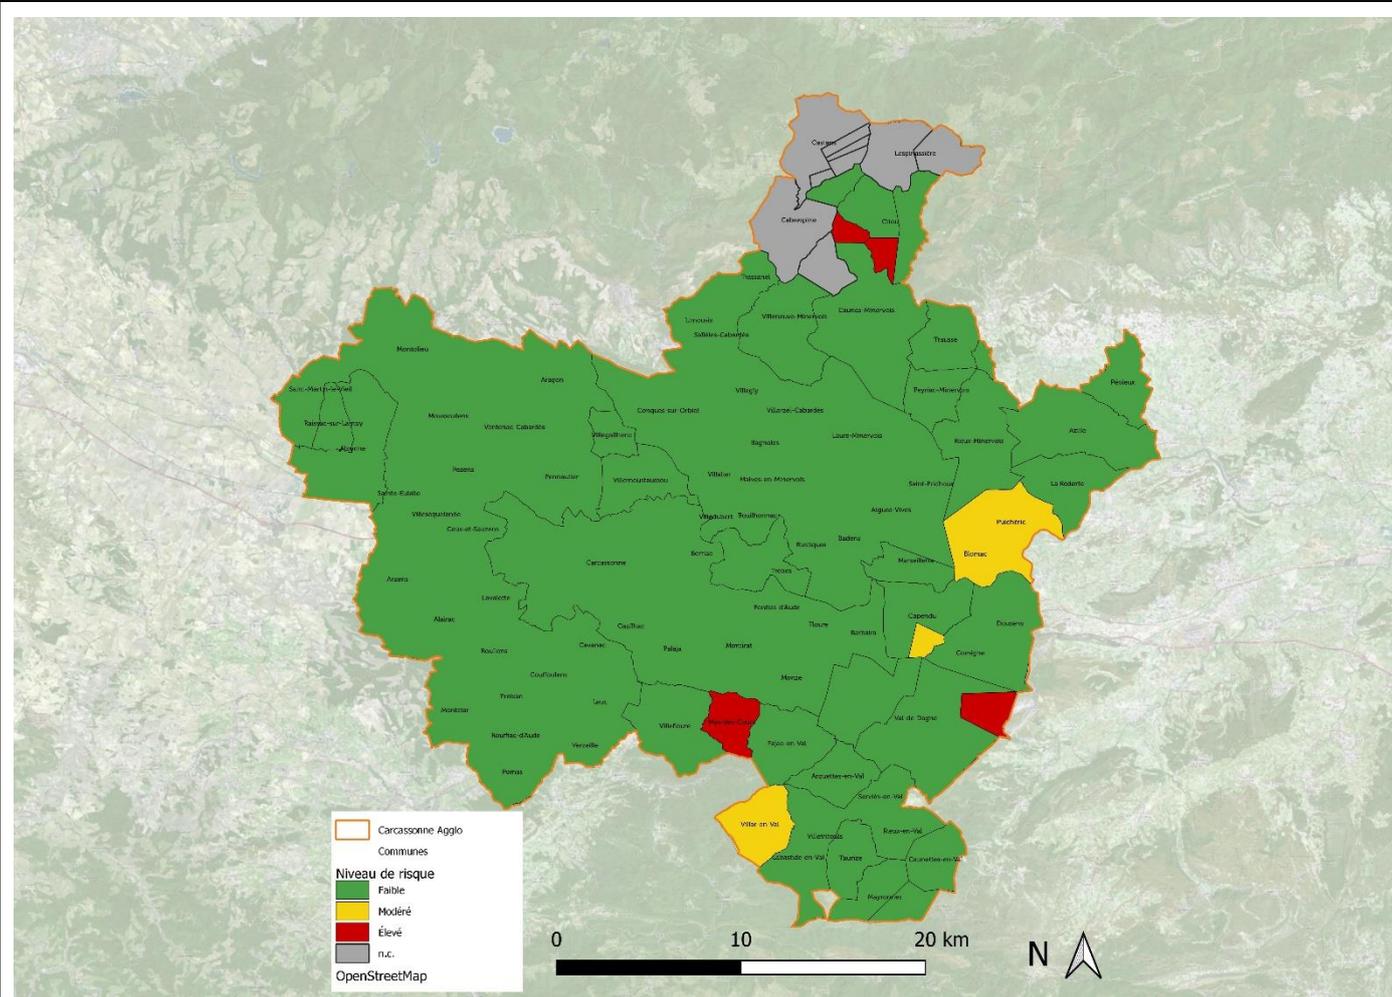


## Carte de risque de la distribution en eau potable

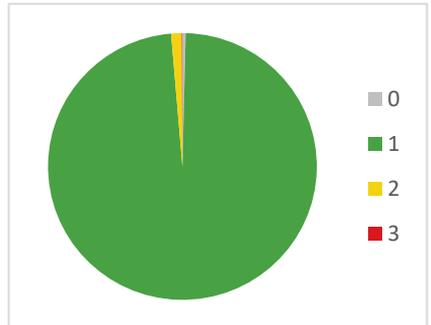

| Dates d'actualisation : |                       |  | Niveau de risque |                | Pop. concernée estimée |
|-------------------------|-----------------------|--|------------------|----------------|------------------------|
| SUEZ                    | 29/05/2023            |  | 0                | Non communiqué | 448                    |
| EAURECA                 | 25/05/2023            |  | 1                | Faible         | 114 640                |
| RéSeau11                | Données non intégrées |  | 2                | Modéré         | 1 479                  |
| SOEMN                   | Données non intégrées |  | 3                | Élevé          | 93                     |
| SIAEP Minervois         | Données non intégrées | 4  | Rupture          | 0              |                        |


**La distribution d'eau potable ne présente pas, à ce stade, de difficultés particulières.**

**Cependant les ressources sont à des niveaux historiquement bas, équivalents à un mois de juillet (soit environ 2 mois d'avance sur la période d'étiage). Les quelques précipitations de ces derniers jours n'ont pas permis de relever les niveaux de manière durable. Plusieurs secteurs isolés alimentés par des petites sources sont déjà vulnérables.**

**Toutes les mesures doivent donc être prises pour limiter les consommations en eau.**

Contact : 04.68.10.56.69 / [romain.talva@carcassonne-agglo.fr](mailto:romain.talva@carcassonne-agglo.fr)

## Mesures de gestion en vigueur

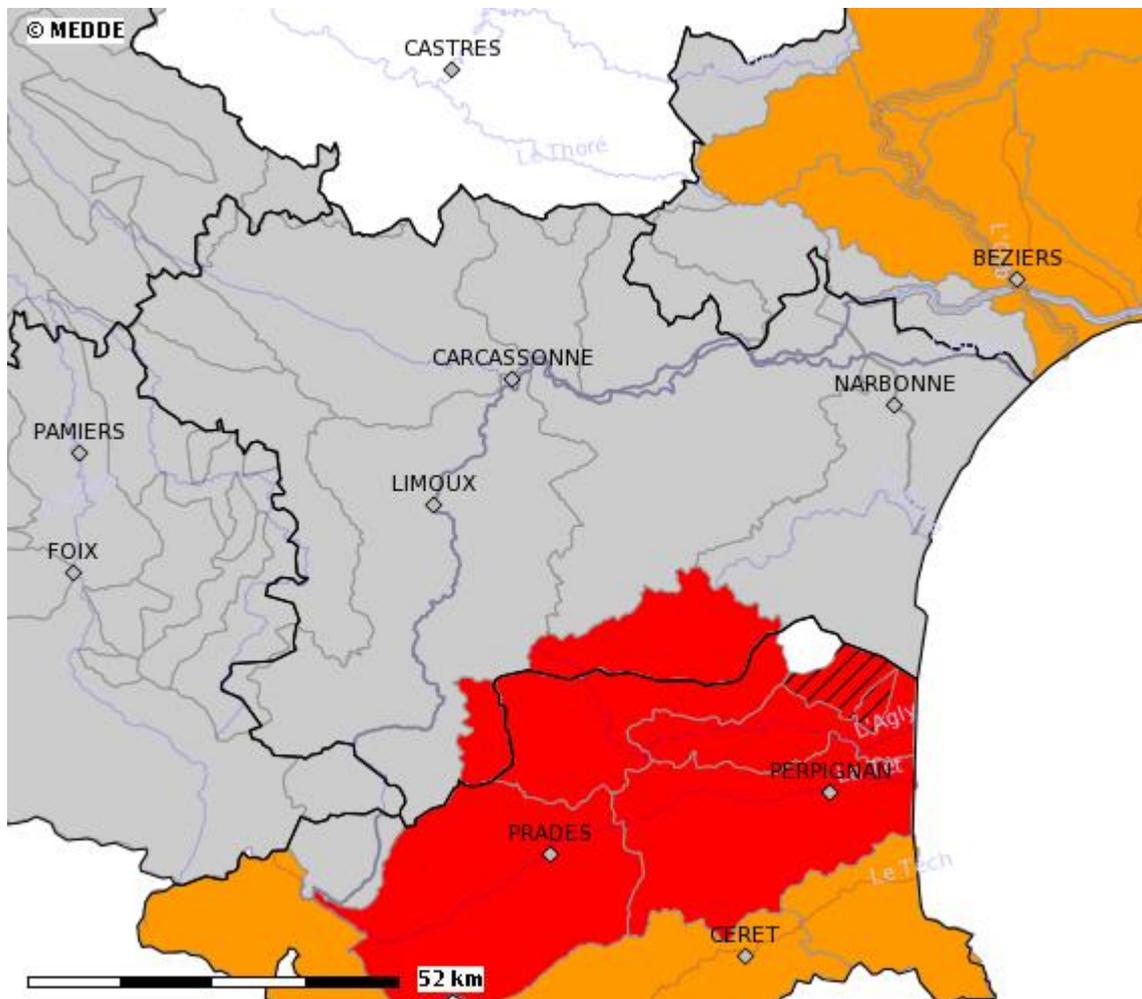

### Légende :

- Vigilance
- Alerte
- Alerte renforcée
- Crise

**Arrêté préfectoral en vigueur :**

DDTM-SEMA-2023-0085

**Date de publication :**

31 mai 2023

### Principales évolutions :

Passage en CRISE du bassin versant de l'Agly sur sa partie audoise