

Sujet : Contributions CCPA enquête publique CHEVINAY

De : NOTIN Sylvia <sylvia.notin@paysdelarbresle.fr>

Date : 30/11/2023, 11:48

Pour : [REDACTED] <[REDACTED]@[REDACTED]>


Copie à : LEFEVRE Jennifer <jennifer.lefevre@paysdelarbresle.fr>, DANGUIN Cyrille <cyrille.danguin@paysdelarbresle.fr>

Bonjour Monsieur Auret,

L'enquête publique pour la révision du zonage d'assainissement de Chevinay va s'achever samedi 12h00.

A ce jour, voici les statistiques en retour du registre dématérialisé :

Fréquentation

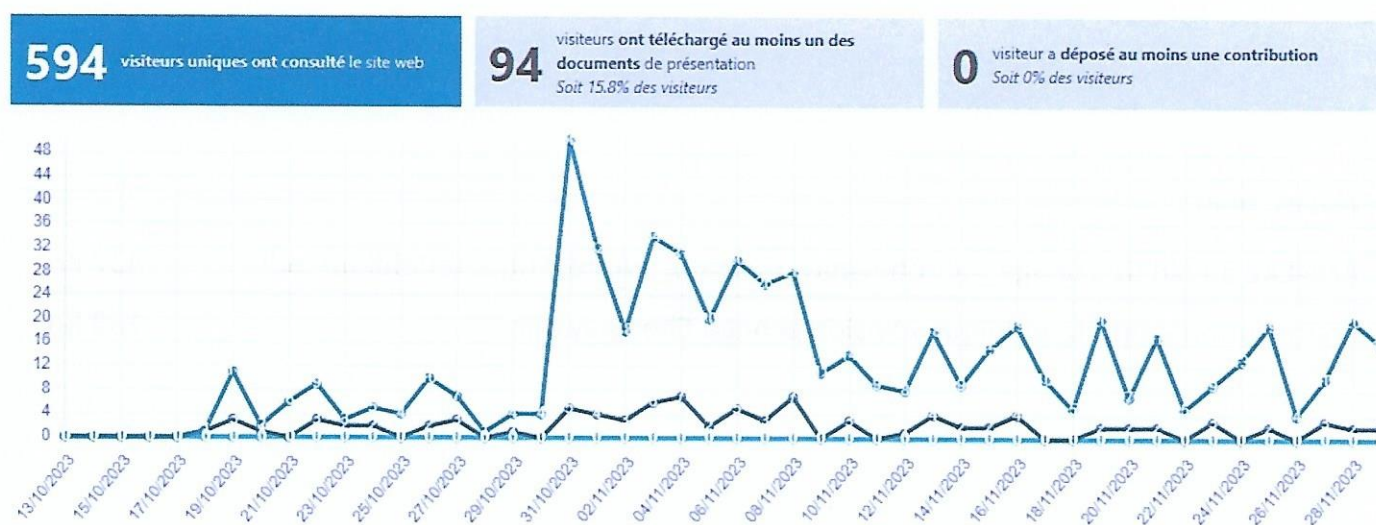

Le registre papier présent à la CCPA n'a pour le moment aucune contribution.

Conformément à notre échange en mairie, la CCPA va avoir deux contributions à apporter : je mets en pièce jointe l'explication en format Word pour que vous puissiez récupérer les informations pour votre rapport, le cas échéant. Puis-je coller ces deux contributions dans le rapport papier de la CCPA ou souhaitez vous que je les dépose sur le registre dématérialisé ?

J'ajoute le projet de zonage modifié par notre SIGiste ce jour qui est parfaitement conforme aux zones U du PLU modifié.

PS : je dépose demain soir le registre papier en mairie de Chevinay pour que vous puissiez clore l'enquête.

Bien cordialement,

Sylvia NOTIN

Responsable du service Assainissement

Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle

117 rue Pierre Passemard

69210 L'Arbresle

Tél : 04.74.01.95.70

Port : 06.42.82.84.86



**COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS DE L'ARBRESLE**

117 rue Pierre Passemard,
69210, L'Arbresle

04 74 01 68 90
ccpa@paysdelarbresle.fr

Horaires d'ouverture de l'accueil

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h

Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 16h30

[Inscrivez-vous](#) à la newsletter pour recevoir toutes les actualités de la CCPA !

— Pièces jointes : —

ANNEXE 3 Plan de Zonage_AC_Chevinay_Reseaux_vApresEnquetePublique.pdf	437 Ko
Contribution enquête publique révision zonage Chevinay.docx	139 Ko