

**Maître d'ouvrage :**  
**SYMISOA**

**Secteurs concernés :**  
**Le Sornin médian**

**Masses d'eau concernées :**  
**Etat écologique 2019**

**FRGR0185**

**FRGR0186**

**Priorité : P1**

**Montant prévisionnel :**  
**12 000€**

**SDAGE AELB 2022-2027 :**

- **Disposition concernée :**  
**1I-5**

- **Mesure du PDM :**

**Communes concernées :**

**Charlieu (42)**

**Châteauneuf (71)**

**St Maurice les Châteauneuf**

**(71)**

## Action 62.1

Gérer les atterrissements aux points stratégiques



**Type d'action :** Etude / **Travaux** / Etude&Travaux / Animation&Communication

**Enjeux :** Préserver et restaurer les milieux aquatiques

**Objectifs :** Entretenir les cours d'eau de façon ciblée

**Localisation :**

2 secteurs sont particulièrement concernés : le Sornin à Charlieu et le Sornin à St Maurice les Châteauneuf.

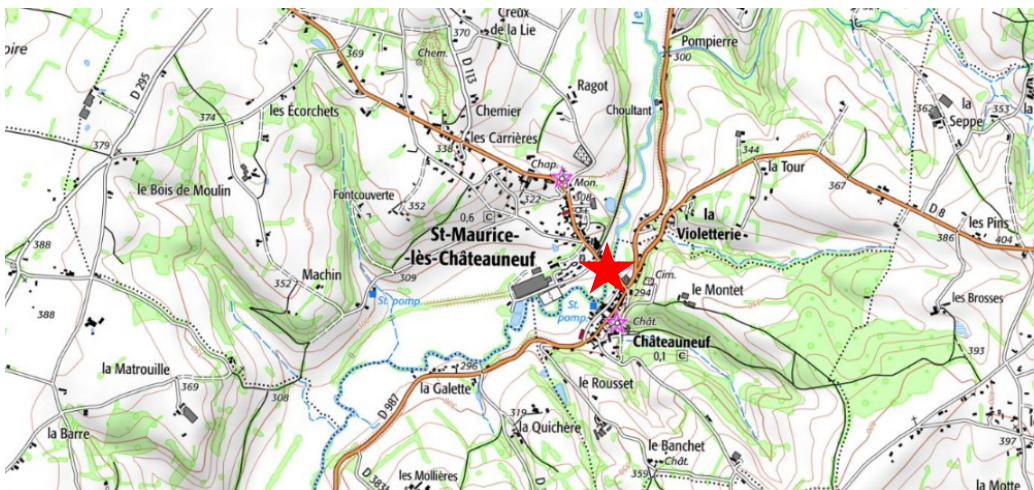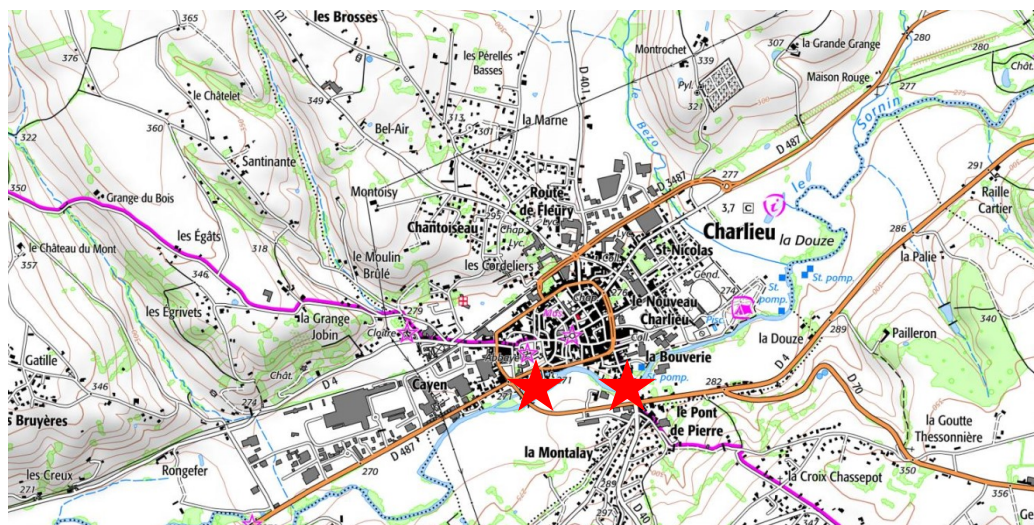

## Contexte :

Il existe sur le bassin du Sornin des atterrissements constituant des points d'étranglement hydraulique lors des crues en plusieurs points :

- Sur le Sornin au niveau du pont entre St Maurice les Châteauneuf et Châteauneuf (RD8)
- Sur le Sornin au niveau du Pont de Pierre, du seuil des pompiers et de la RD4 à Charlieu

Par ailleurs, d'autres atterrissements gênants peuvent se constituer à l'occasion de nouvelles crues, et pourraient nécessiter une intervention.

## Description technique :

Ces atterrissements sont régulièrement fauchés dans le cadre des travaux d'entretien pour éviter qu'ils ne se fixent. En cas d'engraissement trop important des dépôts, un arasement est nécessaire. Dans ce cas, il s'agit de décaper la partie émergente de l'atterrissement en régulant les matériaux sur l'aval, dans le lit et sur les berges du cours d'eau.

Travaux à réaliser en période de basses eaux, hors période de reproduction de la truite (septembre/octobre). Intervention d'une entreprise de terrassement sous la direction du technicien de rivière.

## Spécifications réglementaires :

Déclaration d'Intérêt Général : OUI

Dossier loi sur l'eau : OUI

## Estimation financière :

Objet	2024	2025*	2026	2027	2028	2029
Intervention entreprise de TP	6 000€			6 000		
TOTAL	12 000€					

Intervention uniquement si nécessaire

## Plan de financement :

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Agence de l'Eau						
Autofinancement	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## Principaux partenaires :

Sans objet

## Suivi / évaluation :

### OBJECTIFS OPERATIONNELS :

	Désignation	Objectifs
2024-2026	Volume de matériaux arasé	0
2027-2029	Volume de matériaux arasé	0

### EVALUATION :

Impacts sur le milieu	Indicateurs de résultat
Objectif d'intervention sans impacter le milieu	Sans objet