

# Cycle de l'eau

Rapport annuel sur le prix  
et la qualité du service 2023

## ASSAINISSEMENT COLLECTIF


# I. L'assainissement sur le territoire en 2023

## Quelques chiffres :

- 21 204 abonnés - 50 abonnés par km
- 31 stations d'épuration
- 422 km de réseau d'eaux usées

## Le service en quelques mots :

- Le service est confié à SUEZ et SAUR selon les zones géographiques du territoire
- Les prestations suivantes :
  - Gestion du réseau de collecte des eaux usées (surveillance, curage, réparations, etc.)
  - Gestion des postes de relèvement des eaux usées
  - Dépollution des eaux usées
  - Transport et épandage des boues produites
  - Gestion du service client et de la facturation
  - Renouvellement des équipements

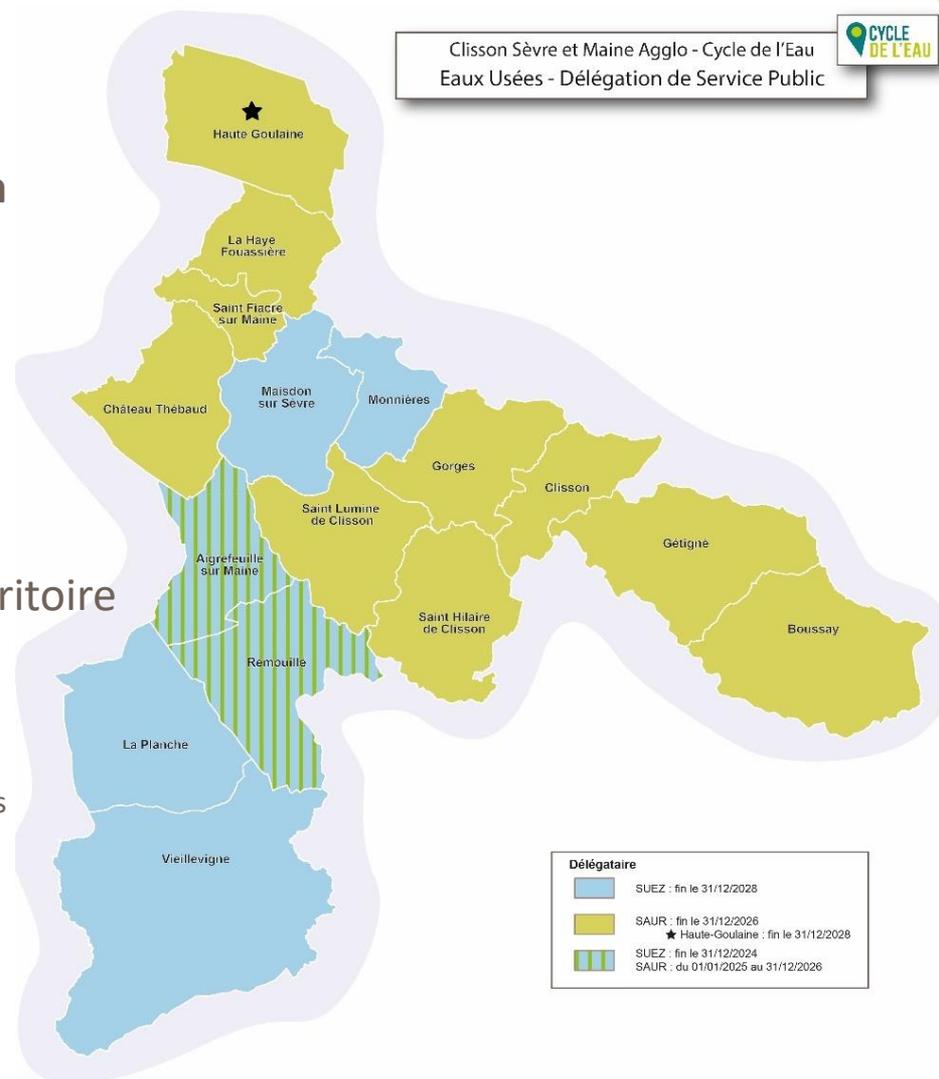

## II. Les actualités 2023

- **Pluviométrie très importante**

Le réseau d'assainissement influencé par cette pluviométrie.

Une très nette hausse des volumes transitant sur les réseaux et reçus en entrée des stations d'épuration.

- **Lancement du schéma directeur assainissement**

Le schéma directeur assainissement sur l'ensemble des communes de Clisson Sèvre Maine Agglo a démarré en 2023, mené par le bureau d'étude EGIS.

Le diagnostic du réseau existant mettra en évidence les insuffisances et établira un programme pluriannuel de travaux ou de restructurations.

Une visite complète des ouvrages a été réalisée fin 2023.

- **Effluents non domestique**

Travail d'identification des entreprises réalisés en 2023 pour pouvoir mieux gérer l'impact de leurs rejets sur les systèmes d'assainissement.

Cette gestion passera par la mise en place d'autorisations de déversements, notamment pour les rejets impactant (graisses, hydrocarbures, produits chimiques...).


# III. Patrimoine et exploitation

## Quelques chiffres :

- 31 stations d'épuration
- 422 Km de réseaux d'eaux usées
- 176 postes de relevage
- 21 204 branchements

## L'entretien

Des campagnes préventives d'hydrocurage et d'inspection télévisées sont réalisées chaque année sur les canalisations. Les postes de relevage sont également hydrocurés.

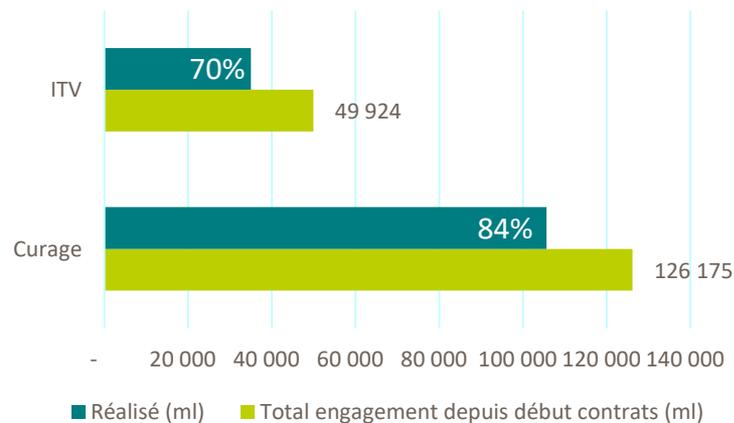

# III. Patrimoine et exploitation

## Exploitation

### Les matières de vidange et matières vinicoles

1 188 m<sup>3</sup> de matières de vidanges et 554 m<sup>3</sup> de matières vinicoles ont été traitées à la station de la Faubretière à La Haye-Fouassière et la station de la Batardière à Gorges.

### Les refus de dégrillage

Les stations d'épuration génèrent des refus de dégrillage, qui sont des matières solides retenues en tête de la filière de traitement. Matières évacuées par le service Prévention et gestion des déchets pour certains sites, jusqu'à fin 2024.

### Les boues

11 stations sur 31 produisent des boues.

Les boues sont valorisées en agriculture avec un plan d'épandage (75 %) ou sont compostées (25 %).

### Réutilisation des eaux traitées

Deux stations d'épuration disposent de lagunes de stockage des eaux usées traitées. À Vieillevigne et à Château-Thébaud, les eaux traitées sont utilisées à des fins d'irrigation agricole. Convention avec les agriculteurs en cours d'actualisation.

# III. Patrimoine et exploitation

## Investissements 2023

### La mise en séparatif

**11.3 km de réseaux unitaires** : rassemblent les eaux usées et les eaux pluviales

Les travaux de mise en séparatif permettent d'améliorer la protection du milieu naturel lors des épisodes pluvieux et d'améliorer la gestion des stations de traitement des eaux usées.

En 2023, les travaux à Clisson ont permis de renouveler **2.3 km** de réseau unitaire en séparatif, pour un montant de travaux de **1.93 M€**.

### Nouveaux ouvrages installés

- **La station d'épuration de La Planche**  
Nécessitait d'être renouvelée, finalement remplacée par un poste de relevage afin de rediriger les effluents vers la station du bourg.
- **7 nouveaux postes de relevage**

### Les projets 2024


- **La station d'épuration de Boussay**

Actuellement non conforme car est devenue sous-dimensionnée, et ne permet pas un traitement suffisant du phosphore. Le projet de création d'une nouvelle station d'épuration en boue activée est en cours. **Travaux prévus en 2025.**

# IV. Tarification et financement de l'assainissement collectif

## Facture

Décomposition d'une facture assainissement 120 m<sup>3</sup>

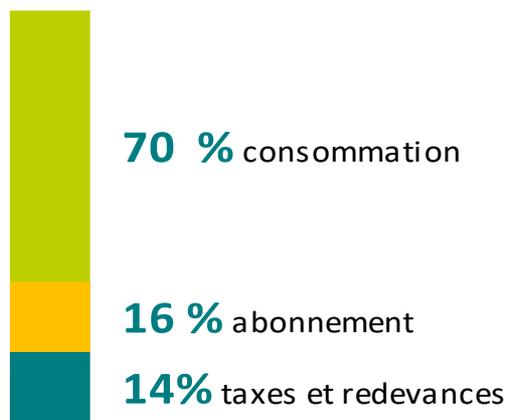

La facture comporte obligatoirement :


- une part proportionnelle à la consommation de l'abonné
- une part indépendante de la consommation, dite part fixe, soit l'abonnement
- Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés.

- Un travail d'harmonisation des tarifs sur 5 ans pour l'ensemble des communes de Clisson Sèvre Maine Agglo a été lancé en 2020.
- Les tarifs TTC au 1er janvier 2023 sont compris entre 2.93 € /m<sup>3</sup> et 3.33 € / m<sup>3</sup> pour une consommation de 120 m<sup>3</sup>.
- L'assujettissement à l'assainissement collectif représentent 67 % des recettes.

# IV. Tarification et financement de l'assainissement collectif

## Budget 2023

### Fonctionnement

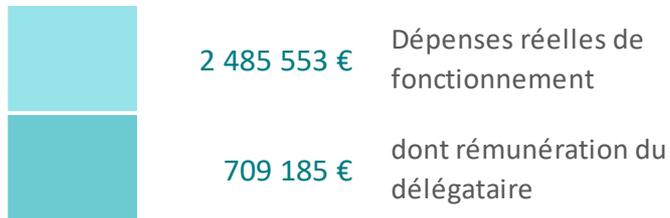

### Investissement



### Recette



# V. Les travaux

## Enjeux à venir

### 2023

Le service Travaux du Cycle de l'Eau a cherché à renforcer ses équipes.

- **Les difficultés :**

- Trouver le personnel souhaité
- La défaillance du Maître d'Œuvre en contrat avec l'Agglo pour la partie travaux
  - A freiné les objectifs de réalisation en travaux que étaient fixés pour 2023.

- **En 2024 :**

- la mise en place d'un nouveau contrat de maîtrise d'œuvre
- Renforcement du personnel de la cellule travaux, vont permettre d'avancer dans l'aboutissement des projets attendus sur le territoire
  - La création de la nouvelle station d'épuration de Boussay
  - La mise en séparatif du quartier des fleurs à Gorges

# VI. Qualité du service

## Connaissance et gestion du réseau

- SIG pour gérer les plans de réseaux, les inventaires et les interventions terrain
- Diagnostic en cours et plan d'action à venir avec le schéma directeur assainissement

2024 :

- Géoréférencement des branchements à affiner
- Fin du diagnostic du réseau
- Plan pluriannuel de renouvellement

**100 % des systèmes de collecte sont conformes (postes de relevage et réseaux).  
2 non-conformité sur des stations à Gorges et Boussay liées au intempéries**

## Services aux usagers

90 % la population du territoire desservie par un réseau collecteur d'eaux usées

4 réclamations faite en 2023 au service Assainissement Collectif (odeurs, mise en charge du réseau)

1 incident de débordement sur du réseau unitaire à cause des fortes précipitations a donné lieu à une demande d'indemnisation pour dédommagement à l'utilisateur.