


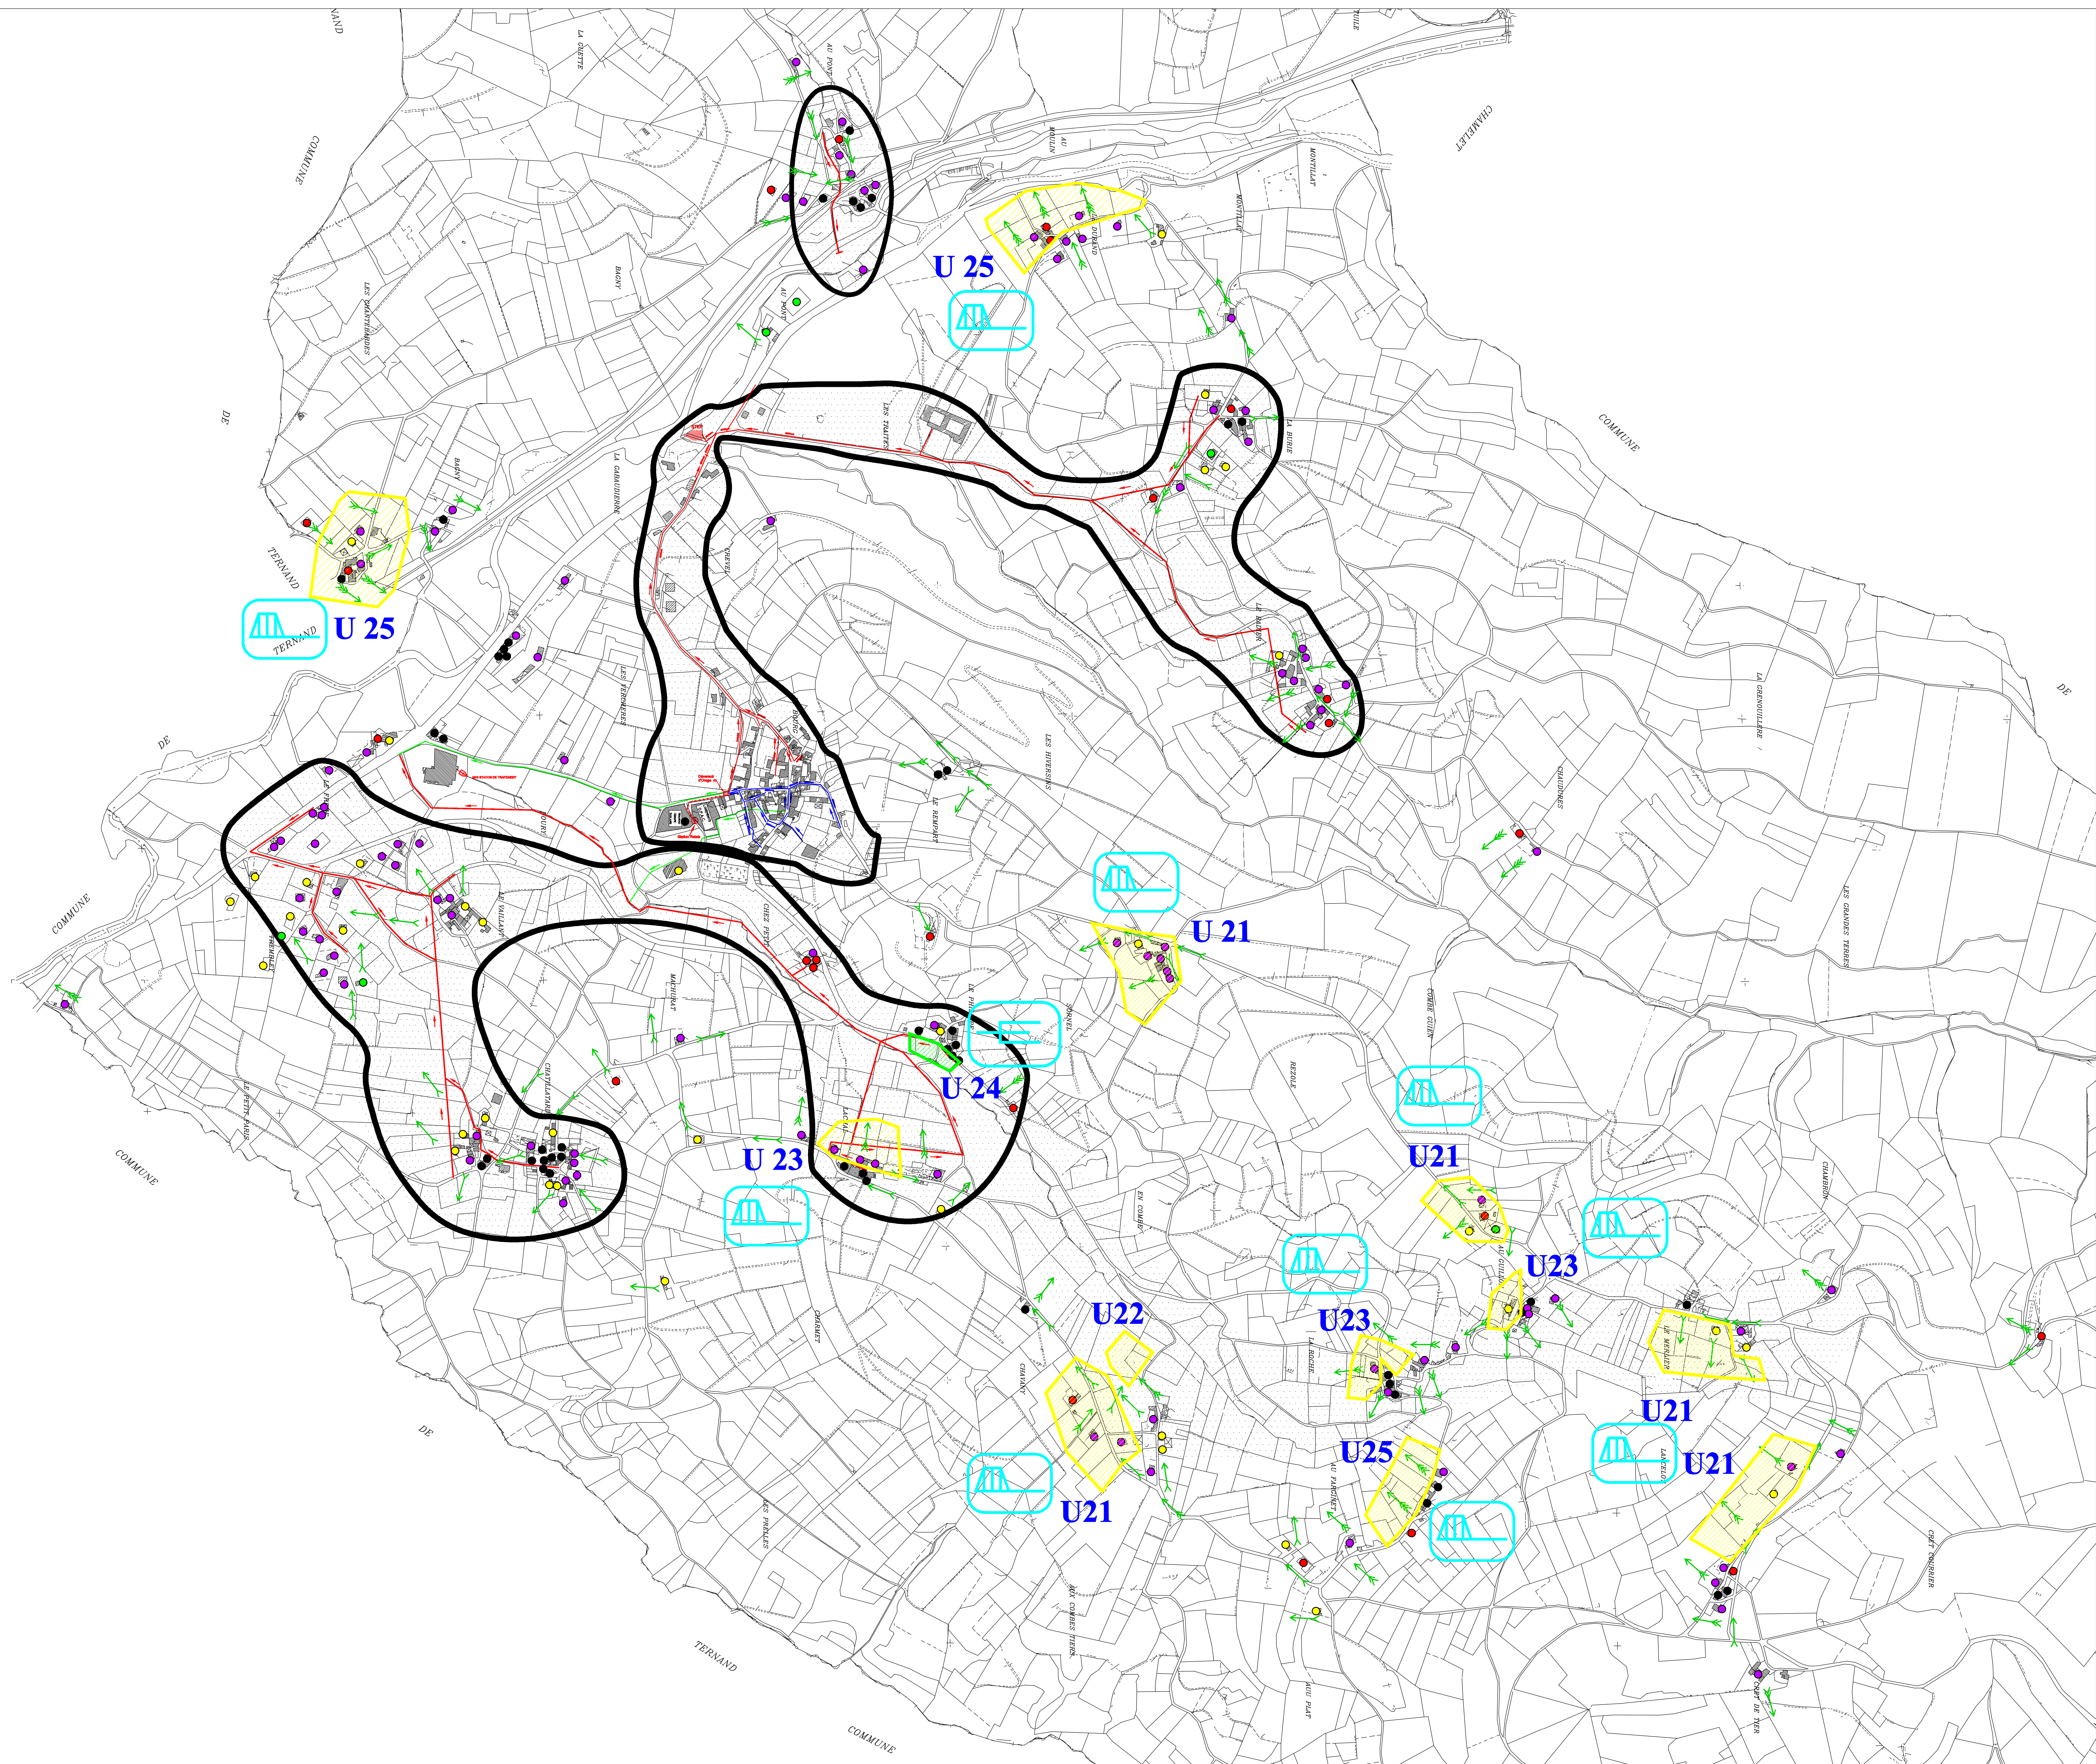

Légende

UNITES DE SOLS DEFINIES		APTITUDE DU SOL	
U21	SOL LIMONO-ARGILEUX MAIGRE SUR SUBSTRATUM PERMEABLE		TRES FAVORABLE
U22	SOL SABLO-ARGILEUX MAIGRE SUR SUBSTRATUM PERMEABLE		PEU FAVORABLE
U23	SOL LIMONO-SABLEUX MAIGRE SUR SUBSTRATUM PERMEABLE		DEFAVORABLE
U24	SOL LIMONO-SABLEUX		
U25	SOL SABLO-LIMONEUX MAIGRE SUR SUBSTRATUM PERMEABLE		

FILIERES D'ASSAINISSEMENT POSSIBLES			
	TRANCHEE D'INFILTRATION SUPERFICIELLE		LIT FILTRANT SURELEVÉ NON DRAINE
	LIT FILTRANT A FLOUX VERTICAL NON DRAINE		LIT FILTRANT SURELEVÉ DRAINE
	LIT FILTRANT A FLOUX VERTICAL DRAINE		

CONTRAINTES D'HABITAT		SYMBOLES	
	AUCUNE CONTRAINTES (A)		POSTE DE RETOILEMENT FUTUR
	CONTRAINTES MINEURES (B)		SITE DE TRAITEMENT FUTUR
	UNE CONTRAINTES MAJEURE (C)		NUMERO VISITE PORTE A PORTE
	PLUS D'UNE CONTRAINTES MAJEURES (D)		FOSSES
	ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF IMPOSSIBLE (E)		TOPOGRAPHIE

Département du Rhône
Commune de LETRA

**ZONAGE
D'ASSAINISSEMENT
DU S.A.V.A.**

**CARTE D'APTITUDE DES SOLS A
L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
ET CONTRAINTES D'HABITAT**

Plan 2/2

Auteur: AS	Reference: APS 03110	G2C environnement Parc d'activités Point Rencontre 13770 Venelles Tel: 04 42 54 00 68 Fax: 04 42 54 00 70
Validation: CM	Echelle: 1/4000 ème	G2C environnement
Date: 01/03/2003		