

**SIDEN
SIAN**


Noréade
Les Régies du SIDEN-SIAN

SERVICE PUBLIC DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

RAPPORT

annuel 2024

Rapport annuel 2024
sur le prix et la qualité des services publics
de l'eau potable et de l'assainissement

www.noreade.fr

STEENE

LES CHIFFRES CLES DE LA COMMUNE EN 2024

STEENE (INSEE : 59579)

Les compétences transférées au SIDEN-SIAN

Compétences Exploitant du service	Organisme adhérent au 31/12/2024 Date d'adhésion	Date de 1ère adhésion de la commune
Eau Potable SIDEN-SIAN Noréade Eau	Commune 11/03/1963	11/03/1963
Assainissement Collectif SIDEN-SIAN Noréade Assainissement	Communauté de Communes des Hauts de Flandre 30/06/2015	08/04/1971
Assainissement Non Collectif SIDEN-SIAN Noréade Assainissement	Communauté de Communes des Hauts de Flandre 30/06/2015	10/10/2000
Gestion des Eaux Pluviales Urbaines SIDEN-SIAN Noréade Assainissement	Communauté de Communes des Hauts de Flandre 30/06/2015	10/10/2000
Défense Extérieure Contre l'Incendie SIDEN-SIAN Noréade Eau	Commune 12/05/2014	12/05/2014

Le Service Public d'Eau Potable de la commune

Chaque UDI est un secteur de distribution d'eau potable dans lequel la qualité de l'eau est réputée homogène. Cette eau peut être issue de points de production d'eau potable, de transfert d'autres UDI ou d'achat d'eau en gros auprès d'autres collectivités.

Les unités de distribution qui alimentent la commune

UDI	Nombre de branchements de la commune alimentés par l'UDI	Nombre de branchements total de l'UDI
BROUCKERQUE	358	2 146
EBBLINGHEM	242	36 447

La localisation des points de prélèvement d'eau des UDI alimentant les communes

UDI : EBBLINGHEM

Localisation du prélèvement d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
BLENDECQUES Compteur SIDEN Blendecques F2-FD2 CHEMIN DE WINS	NC	1 740 487
BLENDECQUES Compteur SIDEN Blendecques F3 Krone CHEMIN DE WINS	NC	1 086 507
BLENDECQUES Compteur SIDEN Blendecques F1-FD5 CHEMIN DE WINS	NC	1 714 339
HEURINGHEM Compteur Heuringhem F1 CHEMIN RURAL	642 589	600 762
HEURINGHEM Compteur 1 Heuringhem F2 RUE DE L'ECOUART	553 020	626 660
HEURINGHEM Compteur 2 Heuringhem F2 RUE DE L'ECOUART	22 097	0

La localisation des points de transfert d'eau provenant d'autres UDI

UDI : EBBLINGHEM

Localisation du transfert d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
Compteur transfert UDI d'Ebblinghem vers UDI de La Gorgue (secours)	0	0
Compteur transfert UDI La Gorgue vers Ebblinghem (Bailleul- belle croix) (débitmètre)	75 751	80 445
Compteur transfert UDI La Gorgue vers Ebblinghem (Bailleul- Merris)	16 623	12 395
Compteur Transfert UDI La Gorgue vers UDI Ebblinghem (Thiennes rue de Thannay)	4 599	-8 374
Compteur Transfert UDI La Gorgue vers UDI Ebblinghem (Bailleul - St-Jans-Cappel) (Secours)	28	93

Compteur Transfert UDI Ebblinghem vers UDI La Gorgue (Thiennes - Haverskerque)	75	1
Compteur Transfert UDI Ebblinghem vers UDI La Gorgue (Bailleul - St-Jans-Cappel) (Secours)	0	0
Compteur Transfert UDI Ebblinghem vers UDI La Gorgue	691	463
Compteur Transfert UDI Dorsale branche Cassel vers UDI Ebblinghem (Wallon-Cappel) (Secours Incendie)	0	0
Compteur Transfert UDI Dorsale Branche Cassel vers UDI Ebblinghem	1 036 877	1 616 948
Compteur ByPass Bailleul Belle croix Surpression (débitmètre)	1 078	430

La localisation des points d'achat d'eau en gros des UDI alimentant la commune

UDI : BROUCKERQUE

Localisation de l'achat d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
Compteur AEG - Warhem (rue du sud) - SED/SUEZ C17	416	370
Compteur AEG - Warhem (ch. Krommenhouck) - SED/SUEZ M16	291	385
Compteur AEG - Warhem (Rte maison blanche) - SED/SUEZ C15	1 744	1 750
Compteur AEG - Steene (Gd Mille brughe) - SED/SUEZ M4	34 887	32 812
Compteur AEG - St Pierre Brouck (rue de Laa) - SED/SUEZ M25	0	0
Compteur AEG - St Pierre Brouck (gare) - SED/SUEZ M32	41 899	35 694
Compteur AEG - Cappelle-Brouck (écluse) - SED/SUEZ C30	2 367	1 852
Compteur AEG - Cappelle-Brouck (petit camping) - SED/SUEZ C28	293	275
Compteur AEG - Cappelle-Brouck (chemin contre halage) - SED/SUEZ M29bis	41 292	42 715
Compteur AEG - Cappelle-Brouck (camping Looberghe) - SED/SUEZ C31	731	751
Compteur AEG - Cappelle-Brouck (Westeel straete) - SED/SUEZ C22	177	0
Compteur AEG - Cappelle-Brouck (Teve Straete) - SED/SUEZ M23	10 707	6 113
Compteur AEG - Cappelle-Brouck (Rue Colme) - SED/SUEZ C26	0	0
Compteur AEG - Cappelle-Brouck (Rte de Lynk) - SED/SUEZ M19	63 861	47 561
Compteur AEG - Cappelle-Brouck (Moor Straete) - SED/SUEZ C21	339	257
Compteur AEG - Cappelle-Brouck (Hameau Pont Abesse) - SED/SUEZ C20	1 982	1 729
Compteur AEG - Cappelle-Brouck (Benidic straete) - SED/SUEZ M27	1 263	2 414
Compteur AEG - Cappelle-Brouck (Basilic Straete) - SED/SUEZ M18	14 296	12 256
Compteur AEG - Cappelle brouck (Rue du Pont Abesse) - SED/SUEZ (Incendie) C35	134	146
Compteur AEG - Brouckerque (rue du bois) - SED/SUEZ M10	13 530	11 713
Compteur AEG - Brouckerque (coppenaxfort) - SED/SUEZ C11	4 893	5 674
Compteur AEG - Brouckerque (ch. Vliet) - SED/SUEZ C12	0	0
Compteur AEG - Brouckerque (carrefour ch Dieppe/rte Looberghe) - SED/SUEZ M13bis	344	320
Compteur AEG - Brouckerque (Noord Straete) - SED/SUEZ C9	128	207
Compteur AEG - Brouckerque (chemin du Dieppe) - SED/SUEZ C13	30 598	30 807
Compteur AEG - Bierne (petit mille brughe) - SED/SUEZ M2	2	1
Compteur AEG - Bierne (chemin latéral) - SED/SUEZ M13bis	0	1

UDI : EBBLINGHEM

Localisation de l'achat d'eau	Volume 2023 (m3)	Volume 2024 (m3)
Décompteur entrée - Saint-jans-cappel (mont noir) - V.M.V.W	0	0
Décompteur entrée - Boeschepe (Abeel) - V.M.V.W	0	0
Compteur AEG - Blendecques (Chemin de Wins) - CAPSO	1 051 182	804 552

Compteur AEG - Oost Cappel (Rte de l'Europe) - IWVA	0	0
Compteur AEG - Hondschotte (Ch. mitoyen) - IWVA	0	0

Les ouvrages de stockage d'eau potable des UDI alimentant la commune

UDI : EBBLINGHEM

Ouvrage	Volume (m3)	Date du nettoyage / désinfection
Citerne N°1 d'Ebblinghem 3000 m3	3 000	05/07/2024
Citerne N°2 d'Ebblinghem 3000 m3	3 000	06/09/2024
Citerne N°3 de Meteren 150 m3	150	30/01/2024
Citerne de Berthen 2x250 m3	500	23/01/2024 et 28/02/24
Citerne de Cassel 2x250 m3	500	28/02/2024 et 29/03/24
Citerne de Saint-Jans-Cappel 200 m3	200	25/04/2024
Réservoir N°1 d'Ebblinghem 1500 m3	1 500	21/05/2024
Réservoir N°1 de Terdeghem 600 m3	600	23/01/2024
Réservoir N°2 d'Ebblinghem 1500 m3	1 500	23/05/2024
Réservoir N°2 de Terdeghem 600 m3	600	29/03/2024
Réservoir d'Eecke 750 m3	750	07/03/2024
Réservoir de Blaringhem 300 m3	300	04/03/2024
Réservoir de Merckeghem 2X250 m3	500	17/01/2024 et 02/02/24
Réservoir de Merris-Strazeele 500 m3	500	25/01/2024
Réservoir de Noordpeene 300 m3	300	28/02/2024
Réservoir de Pitgam 150 m3	150	17/01/2024
Réservoir de Quaedypre 300 + 600 m3	900	04/03/2024 et 25/04/24
Réservoir de Rexpoede 1000 m3	1 000	25/01/2024
Réservoir de Wemaers Cappel 750 m3	750	07/02/2025
Réservoir de Zegerscappel 500 m3	500	02/02/2024

La performance du réseau d'eau potable des UDI alimentant la commune

UDI	Indicateurs	2023	2024
BROUCKERQUE	Rendement du réseau d'eau potable (%)	68,93	76,35
	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km)	2,48	1,72
	Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	2,40	1,64
EBBLINGHEM	Rendement du réseau d'eau potable (%)	85,07	80,51
	Indice linéaire des volumes non comptés (m3/j/km)	1,79	2,46
	Indice linéaire des pertes en réseau (m3/j/km)	1,65	2,32

La qualité de l'eau distribuée dans les UDI alimentant la commune

UDI	Indicateurs	2023	2024
BROUCKERQUE	Taux de conformité microbiologique (%)	100,00	100,00
	Taux de conformité physico-chimique (%)	100,00	99,43
EBBLINGHEM	Taux de conformité microbiologique (%)	100,00	100,00
	Taux de conformité physico-chimique (%)	99,96	99,91

Linéaire de réseaux de desserte et les branchements de la commune

Linéaire de réseau d'adduction d'eau potable / Km	Branchements d'eau potable au 31/12/2024	Branchements plomb - Etat connu au 31/12/2024
21,21	600	1

Le programme de travaux Eau Potable de la commune et de l'UDI adopté par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice, en décembre 2024

Libellé de l'opération (Travaux)	Montant / € HT	Année prévisionnelle votée	Affectée sur
STEENE - Grand Millebrugge	187 000,00	> 2026	Non affectée

Le volume d'eau consommé dans la commune

C'est le volume qui résulte des relevés des appareils de comptage des abonnés. Il se répartit comme suit :

Volumes	2023 (m3)	2024 (m3)
Abonnés domestiques	43 186	42 850
Administration	0	0
Agriculteurs	6 434	6 793
Industriels	0	0
Municipal	815	895
Vente d'eau en gros	0	0
Total	50 435	50 538

Le nombre d'abonnés de la commune

Volumes	2023	2024
Abonnés domestiques	571	569
Administration	0	0
Agriculteurs	14	14
Industriels	0	0
Municipal	7	7
Vente d'eau en gros	0	0
Total	592	590

Nombre d'interventions du service d'eau potable dans la commune en 2024

Interventions sur branchements eau potable	Interventions sur les systèmes de comptage	Interventions sur les réseaux de distribution d'eau potable
3	120	2

Le Service Public d'Assainissement Collectif de la commune

L'agglomération d'assainissement est constituée :

- des abonnés raccordés aux réseaux de collecte des eaux usées ;
- des abonnés non raccordés mais potentiellement raccordables.

Les abonnés de l'assainissement non collectif, ainsi que les entreprises/usines possédant leur propre station de dépollution, donc ne rejetant aucun effluent dans les réseaux collectifs, ne font pas partie de l'agglomération d'assainissement.

La commune et son ou ses agglomération(s) d'assainissement collectif

Agglomération d'assainissement et Station d'épuration	Secteur de la commune raccordé
STEENE	Bourg

Le zonage d'assainissement de la commune

Date d'approbation du zonage	18/06/2019
Logements en zone d'assainissement collectif	404
Logements en zone d'assainissement collectif à raccorder	
Logements en zone d'assainissement non collectif	113

Le linéaire des réseaux de collecte d'assainissement collectif de la commune

Réseau unitaire / Km	Réseau séparatif usé / Km	Réseau séparatif pluvial / Km
0,15	5,38	5,44

La ou les agglomération(s) d'assainissement collectifs et leur station d'épuration

Voir les fiche(s) « Agglomération d'assainissement » pages suivantes.

Les stations de pompage d'eau usée de la commune

Stations de pompage (4)
STEENE SR Rue de la Mairie lot "Le Chateau"
STEENE SR le grand Millebrughe
STEENE SR quai de la Colme
STEENE SR rue de la gare

Les autres ouvrages de la commune

Nombre total de déversoirs d'orage (et trop-pleins autosurveillés)	2
Nombre de déversoirs d'orage auto surveillés (et trop-pleins autosurveillés)	

Le programme d'assainissement collectif de la commune adopté par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice, en décembre 2024

Libellé de l'opération (Travaux)	Montant / € HT	Année prévisionnelle votée	Affectée sur
STEENE - Amélioration / reconstruction de la station d'épuration	1 820 000,00	> 2026	Non affectée

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif de la commune (SPANC)

Nombre d'interventions du service d'assainissement non collectif dans la commune en 2024

Contrôle de conception ANC	Contrôle d'exécution ANC	Contrôle périodique existant	Avis notaire complet ANC
1		55	4

Le Service de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines de la commune (GEPU)

Les recettes du service de la commune

Libellé	2024	2025	Evolution
Cotisation syndicale pour eaux pluviales (Montant TTC)	33 552,00 €	34 055,00 €	1,5 %

Le montant est calculé selon la population de la commune (source INSEE).

Le Service de Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI)

Les ouvrages de défense incendie de la commune (au 26/09/2025)

Localisation	Nature	Débit à 0 bar m3/h	Débit à 1 bar m3/h	Pression statique / bar
12 CHEMIN DE LA DISTILLERIE LOTISSEMENT LES BOIS	I - Poteau incendie	60	52	3,8
16 CHEMIN DE LA DISTILLERIE LOTISSEMENT LES BOIS	I - Poteau incendie	60	45	3,7
CHEMIN DE LA DISTILLERIE	I - Réserve incendie			
CHEMIN DES CHAMPS	I - Poteau incendie	34	30	5,2
6 CHEMIN DES CHAMPS	I - Poteau incendie	34	30	5
QUAI DE LA COLME Face au 28	I - Point aspiration incendie			

QUAI DE LA COLME	I - Point aspiration incendie			
QUAI DE LA COLME Face à la Rue Jean DURIEZ	I - Point aspiration incendie			
QUAI DE LA COLME Face au 275	I - Point aspiration incendie			
30 QUAI DE LA COLME	I - Point aspiration incendie			
ROUTE DE PITGAM FACE A LA ROUTE DE CROCHTE	I - Poteau incendie	36	24	4
20 ROUTE DE PITGAM	I - Poteau incendie	34	24	3,4
5 ROUTE DE PITGAM	I - Poteau incendie	32	24	4,4
18 ROUTE DE PITGAM	I - Poteau incendie	34	24	3,4
8 ROUTE DU CHÂTEAU	I - Poteau incendie	40	38	4,6
10 RUE DE L 'ABBÉ MECQINION angle rue des lilas	I - Poteau incendie	68	60	4
RUE DE L'INDICATEUR face au chemin du calvaire	I - Point aspiration incendie			
12 RUE DE LA CHATELLENIE	I - Poteau incendie	35	30	5
1 RUE DE LA CHATELLENIE face à mairie	I - Réserve incendie			
RUE DE LA GARE FACE 21	I - Bouche incendie	74	60	3,6
26 RUE DE LA MAIRIE FACE AU 59	I - Poteau incendie	34	30	5,2
33 RUE DE LA MAIRIE	I - Poteau incendie	32	24	5,4
18 RUE DE LA MAIRIE A COTE DE L'EGLISE	I - Poteau incendie	38	30	5,4
19 RUE DE LA POTERNE au bout de la rue	I - Citerne incendie			
8 RUE DE LA POTERNE angle rue du donjon	I - Poteau incendie	32	28	5
8 RUE DES ARBRES FACE 7	I - Poteau incendie	60	50	3,8
1 RUE DES AULNES LES JARDINS DU GRAND MILLEBRUGGH	I - Poteau incendie	70	60	3,8
1 RUE DES BLEUETS	I - Bouche incendie	62	45	3,6
RUE DES PRES ANGLE (18) RUE DU MANOIR	I - Bouche incendie	36	30	5,5
2 RUE DES PRES FACE AU RUE DU MANOIR	I - Bouche incendie	34	30	5,4
5 to RUE DES REMPARTS angle rue du guet	I - Poteau incendie	38	30	5
RUE DES ROSIERS A COTE 3	I - Bouche incendie	64	45	3,6
3 VOIE ROMAINE FACE A LA FERME	I - Poteau incendie	16	6	3,2

Nombre d'interventions du service DECI dans la commune en 2024

Activités	Interventions en 2024
Renouvellement de poteaux et bouches	1
Signalisation et accessibilité	55

Les recettes du service DECI de la commune

Libellé	Population	Montant unitaire	Montant prévisionnel 2025
Cotisation syndicale pour la DECI (Montant TTC)	1 390	5,00 €	6 950,00 €

Fiche 2024 Agglomération d'assainissement : STEENE

Traitement des effluents

Ouvrage d'épuration / Code Noréade : STEENE STEP Route de Bierne / AA-0117

Maître d'ouvrage : SIDEN-SIAN - Exploitant : SIDEN-SIAN CASSEL

Date de mise en service : 31/12/1975

Type de station : Boues activées aération prolongée

Milieu récepteur : Houtgracht

Date (déclaration / d'autorisation) : Non communiquée

Capacité nominale : 1 333 EH

Communes associées

Nom	Maître d'ouvrage	Exploitant du réseau	Agence de l'eau
STEENE	Siden-Sian	Siden-Sian Cassel	Agence de l'Eau Artois-Picardie

Capacité nominale d'épuration

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Capacité (kg/jour)	80,0	195,0	90,0	5,2		15,0
Charge entrante 2024 (kg/jour)	36,64	107,82	54,29	1,60	12,16	12,16
Débit nominal (m3/jour)	240		Débit de référence (PC95) (m3/j) 2024			321
Débit de pointe admissible (m3/h)	19		Volume traité (m3/an) 2024			67 002

Prescriptions de rejet au 01/01/2024

La station d'épuration est soumise à des normes de rejet fixées par arrêtés préfectoraux. Entre parenthèse, les normes moyennes annuelles

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Normes concentration (mg/l)	25,00	90,00	30,00			
Normes concentration réductibles (mg/l)	70	400	85			
Normes rendement (%)	70,00	75,00	90,00			
Nb dépassements autorisés/an	1	1	1	0	0	0


Résultats

Paramètres	DBO5	DCO	MES	P	NGL	N-NH4+
Charge sortante 2024 (kg/j)	0,69	5,56	1,06	0,64	0,99	0,38
Rendement 2024 (%)						
Boues produites 2024 (TMS)	4,92		Boues évacuées 2024 (TMS)			5,11

Indicateur de performance et conformité (C = Conforme, NC = Non conforme)



Paramètres	Indicateurs	Valeur 2024
P254.3	Conformité des performances d'épuration au regard de l'acte individuel (en %)	100,00
P203.3	Conformité de la collecte des effluents	Non jugé
P204.3	Conformité des équipements d'épuration	C
P205.3	Conformité de la performance d'épuration	C

Si valeurs non indiquées, l'information n'a pas été transmise par la police de l'eau à la date d'édition : la conformité est consultable sur le site internet officiel du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à l'adresse <http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/> - Mode opératoire : Chercher le nom de la station de traitement puis via un clic sur le point bleu, accéder à la fiche complète qui apparaîtra sous la carte.

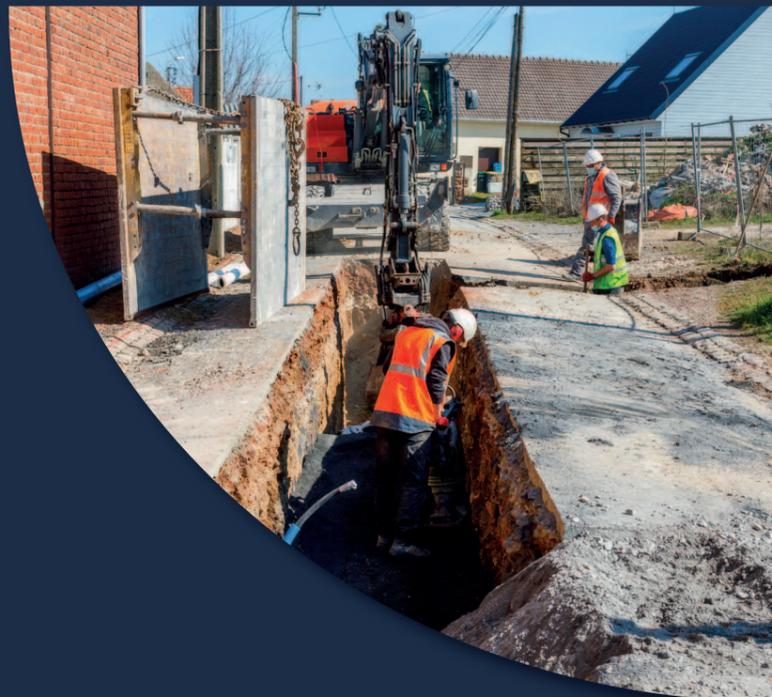

RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

Commune de STEENE - Centre de CASSEL

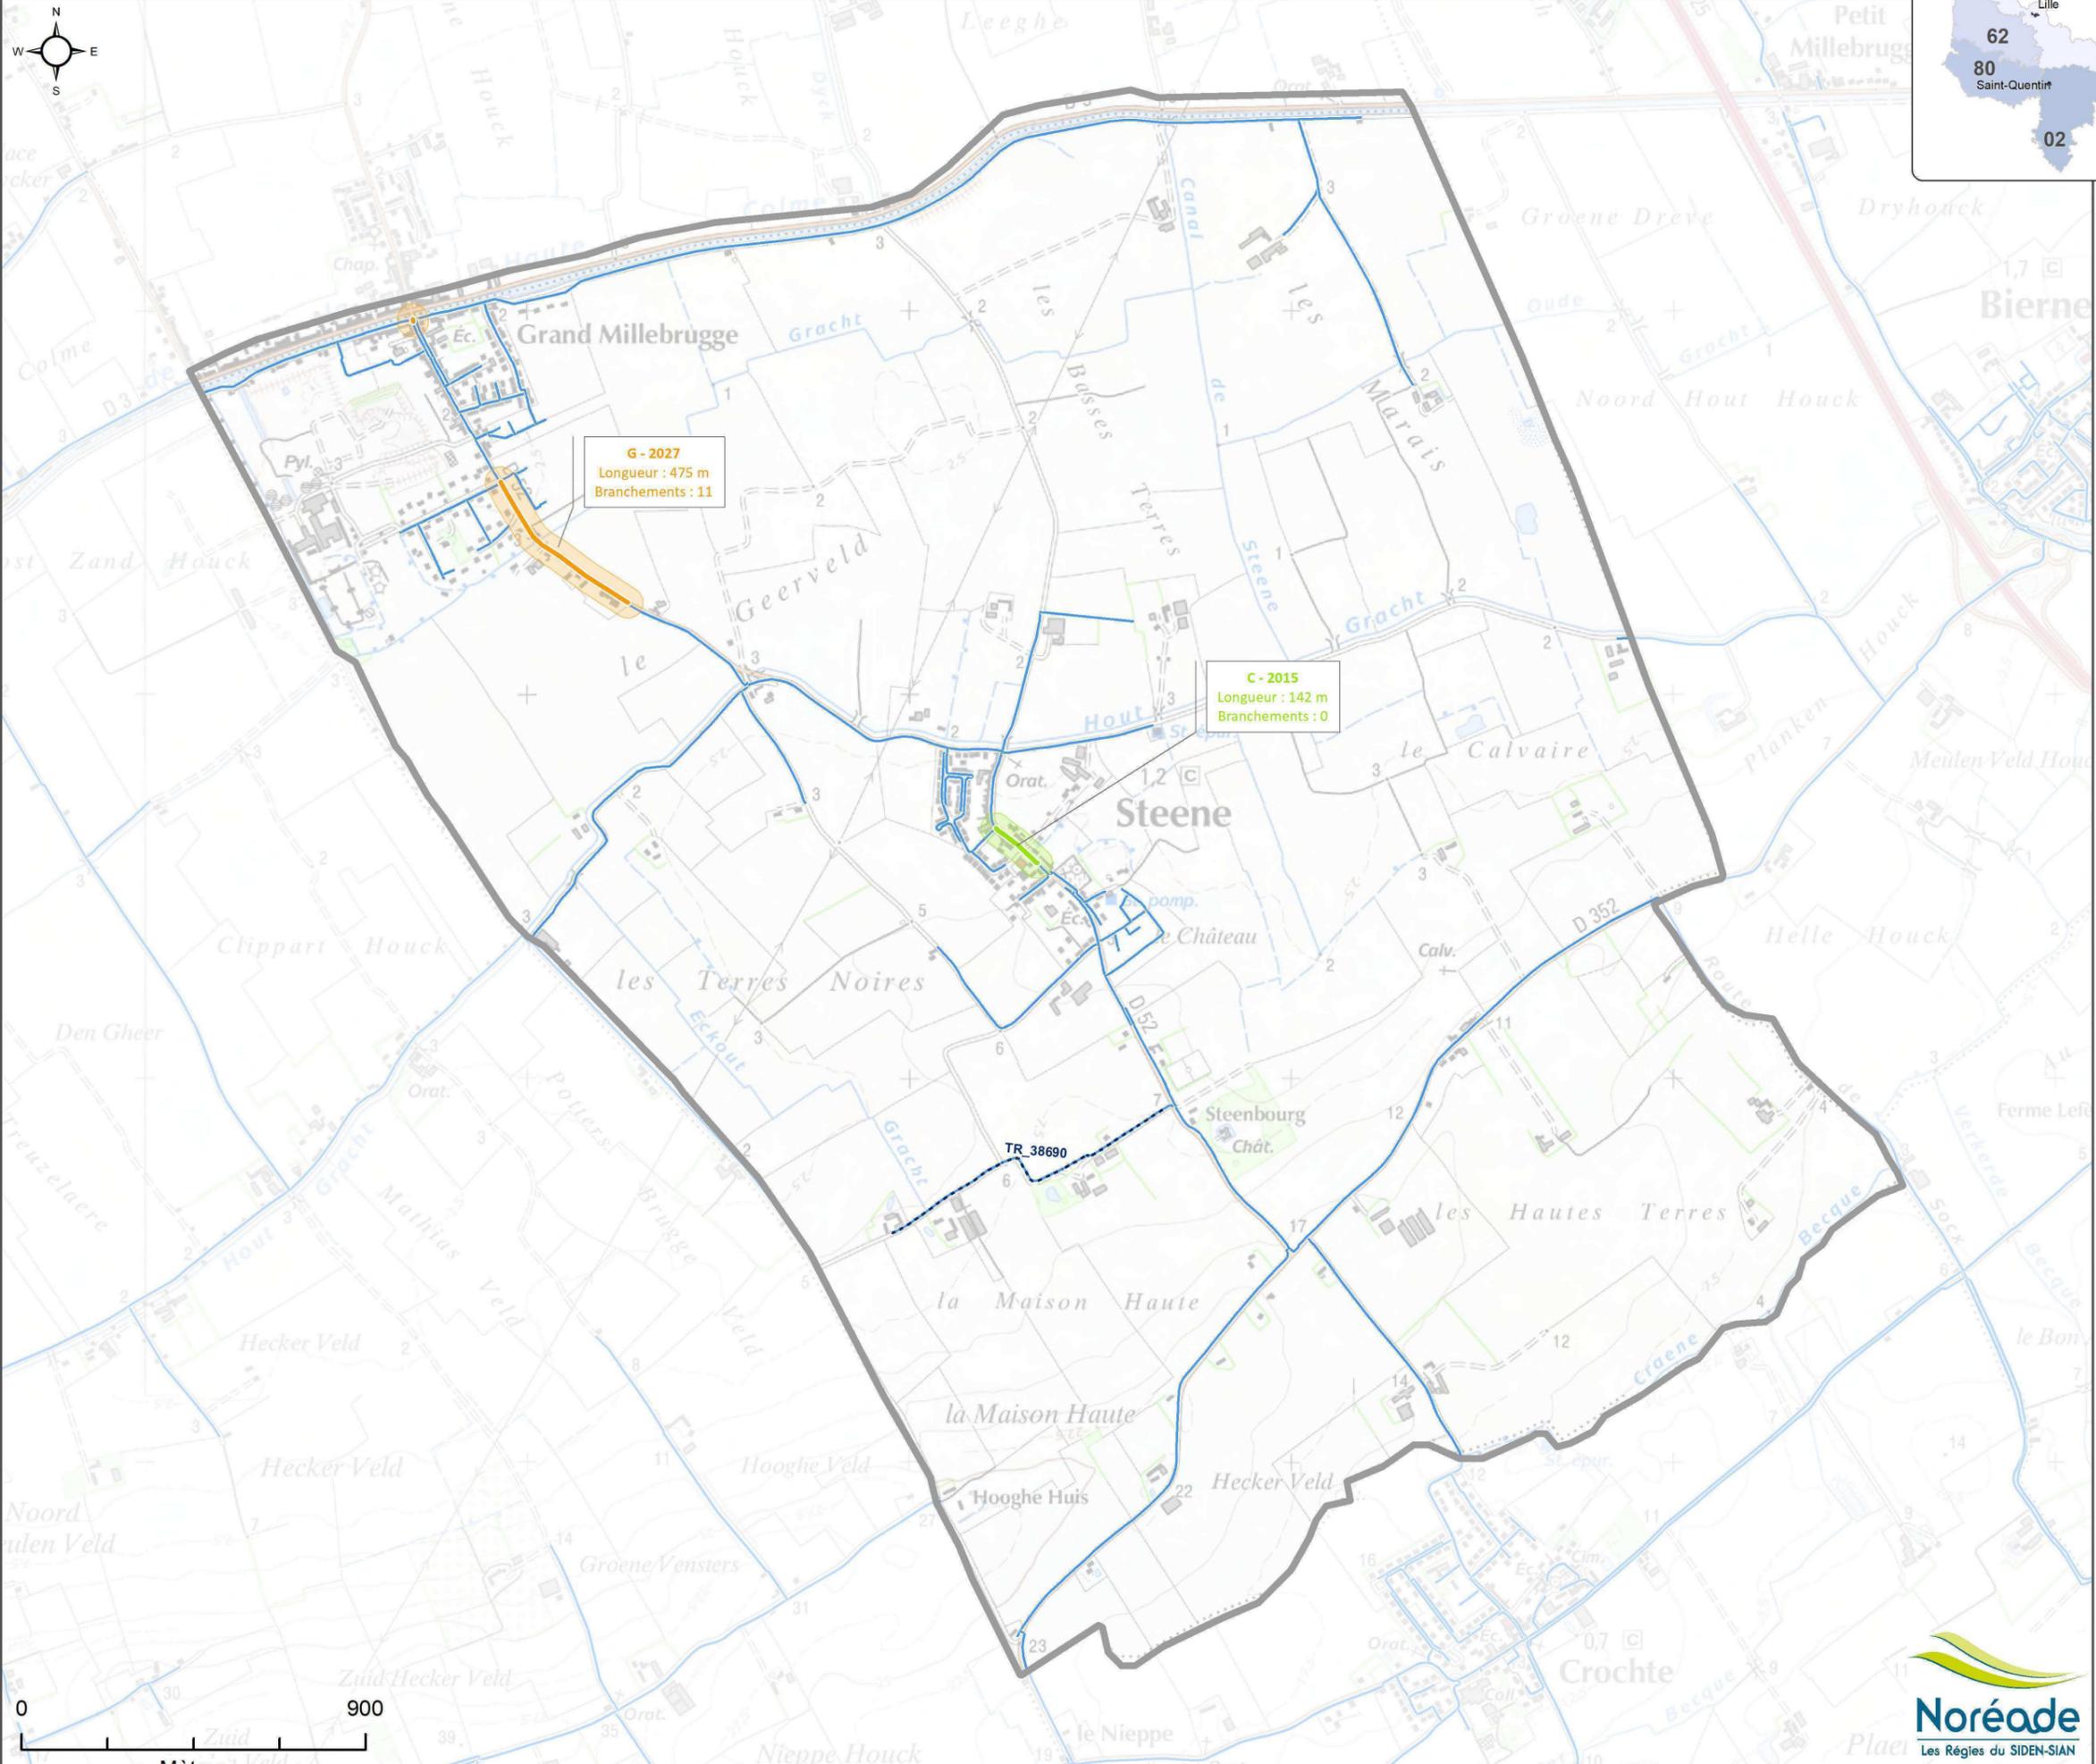

G - 2027
Longueur : 475 m
Branchements : 11

C - 2015
Longueur : 142 m
Branchements : 0


TR_38690

Tronçons avec plus de deux réparations depuis 2015

Identifiant	Longueur	Branchements	Réparations
TR_38690	869	4	3

LEGENDE

- Tranches de travaux proposées au PPP**
- Renouvellement du réseau*
- 2023 - 2024
 - Après 2024
 - Travaux réalisés depuis 2005
- Sécurisations et Interconnexions*
- 2023 - 2024
 - Après 2024
 - Travaux réalisés depuis 2019
- Branchement à rénover dans les zones de travaux
- Réseau eau potable**
- Conduite Noréade
 - Plusieurs interventions sur le tronçon depuis 2015



DSI/Service Géomatique - WASSQUEHAL - 04/10/2024 - Chemin: AISIG-CARTO2_CARTES/SPREAUATLAS_SPREAU_RENOUWIKXDATLAS_SPREAU_PRODUCTION_SYSDATE.mxd

Date d'adhésion : 11/03/1963
 Population (Recensement 2020) : 1 398 habitants
 Centre d'exploitation : Cassel
 Commune adhérente à la DECI

Caractéristiques de l'Unité de Distribution (UDI)

UDI principale : BROUCKERQUE	UDI secondaire : EBBLINGHEM
- Nombre de branchements actifs : 2 140 soit : 5 350 habitants	- Nombre de branchements actifs : 36 309 soit : 14 524 habitants
- Rendement (2023) : 68.9 %	- Rendement (2023) : 85.07 %
- Indice linéaire de perte (2023) : 2.4 m ³ /km/j	- Indice linéaire de perte (2023) : 1.65 m ³ /km/j


Caractéristiques du réseau AEP de la commune

Nombre de branchements actifs : 597
 Linéaire de réseau : 20 km
 Nombre d'ouvrages de défense incendie (PI/BI) : 33

Travaux financés par Noréade depuis 2005

Année	Localisation	Type de programme	Nombre de branchements rénovés	Montant (€ H.T.)
2015	Rue de l'église	Renforcement des réseaux	20	69 460
TOTAL			20	69 460

Linéaire de réseau à renouveler : 476 m (soit 72 % du montant total)

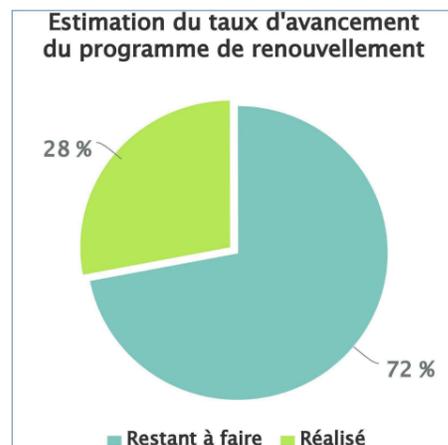

Travaux restant à réaliser


Réseau de distribution

Repère	Localisation	Type de programme	Nombre de branchements à rénover	Montant (€ H.T.)	Proposé	PPP
G	Grand Millebrugge	Remplacement de réseau	11	180 000	2027	2027
TOTAL			11	180 000		



ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Commune de STEENE Centre de CASSEL

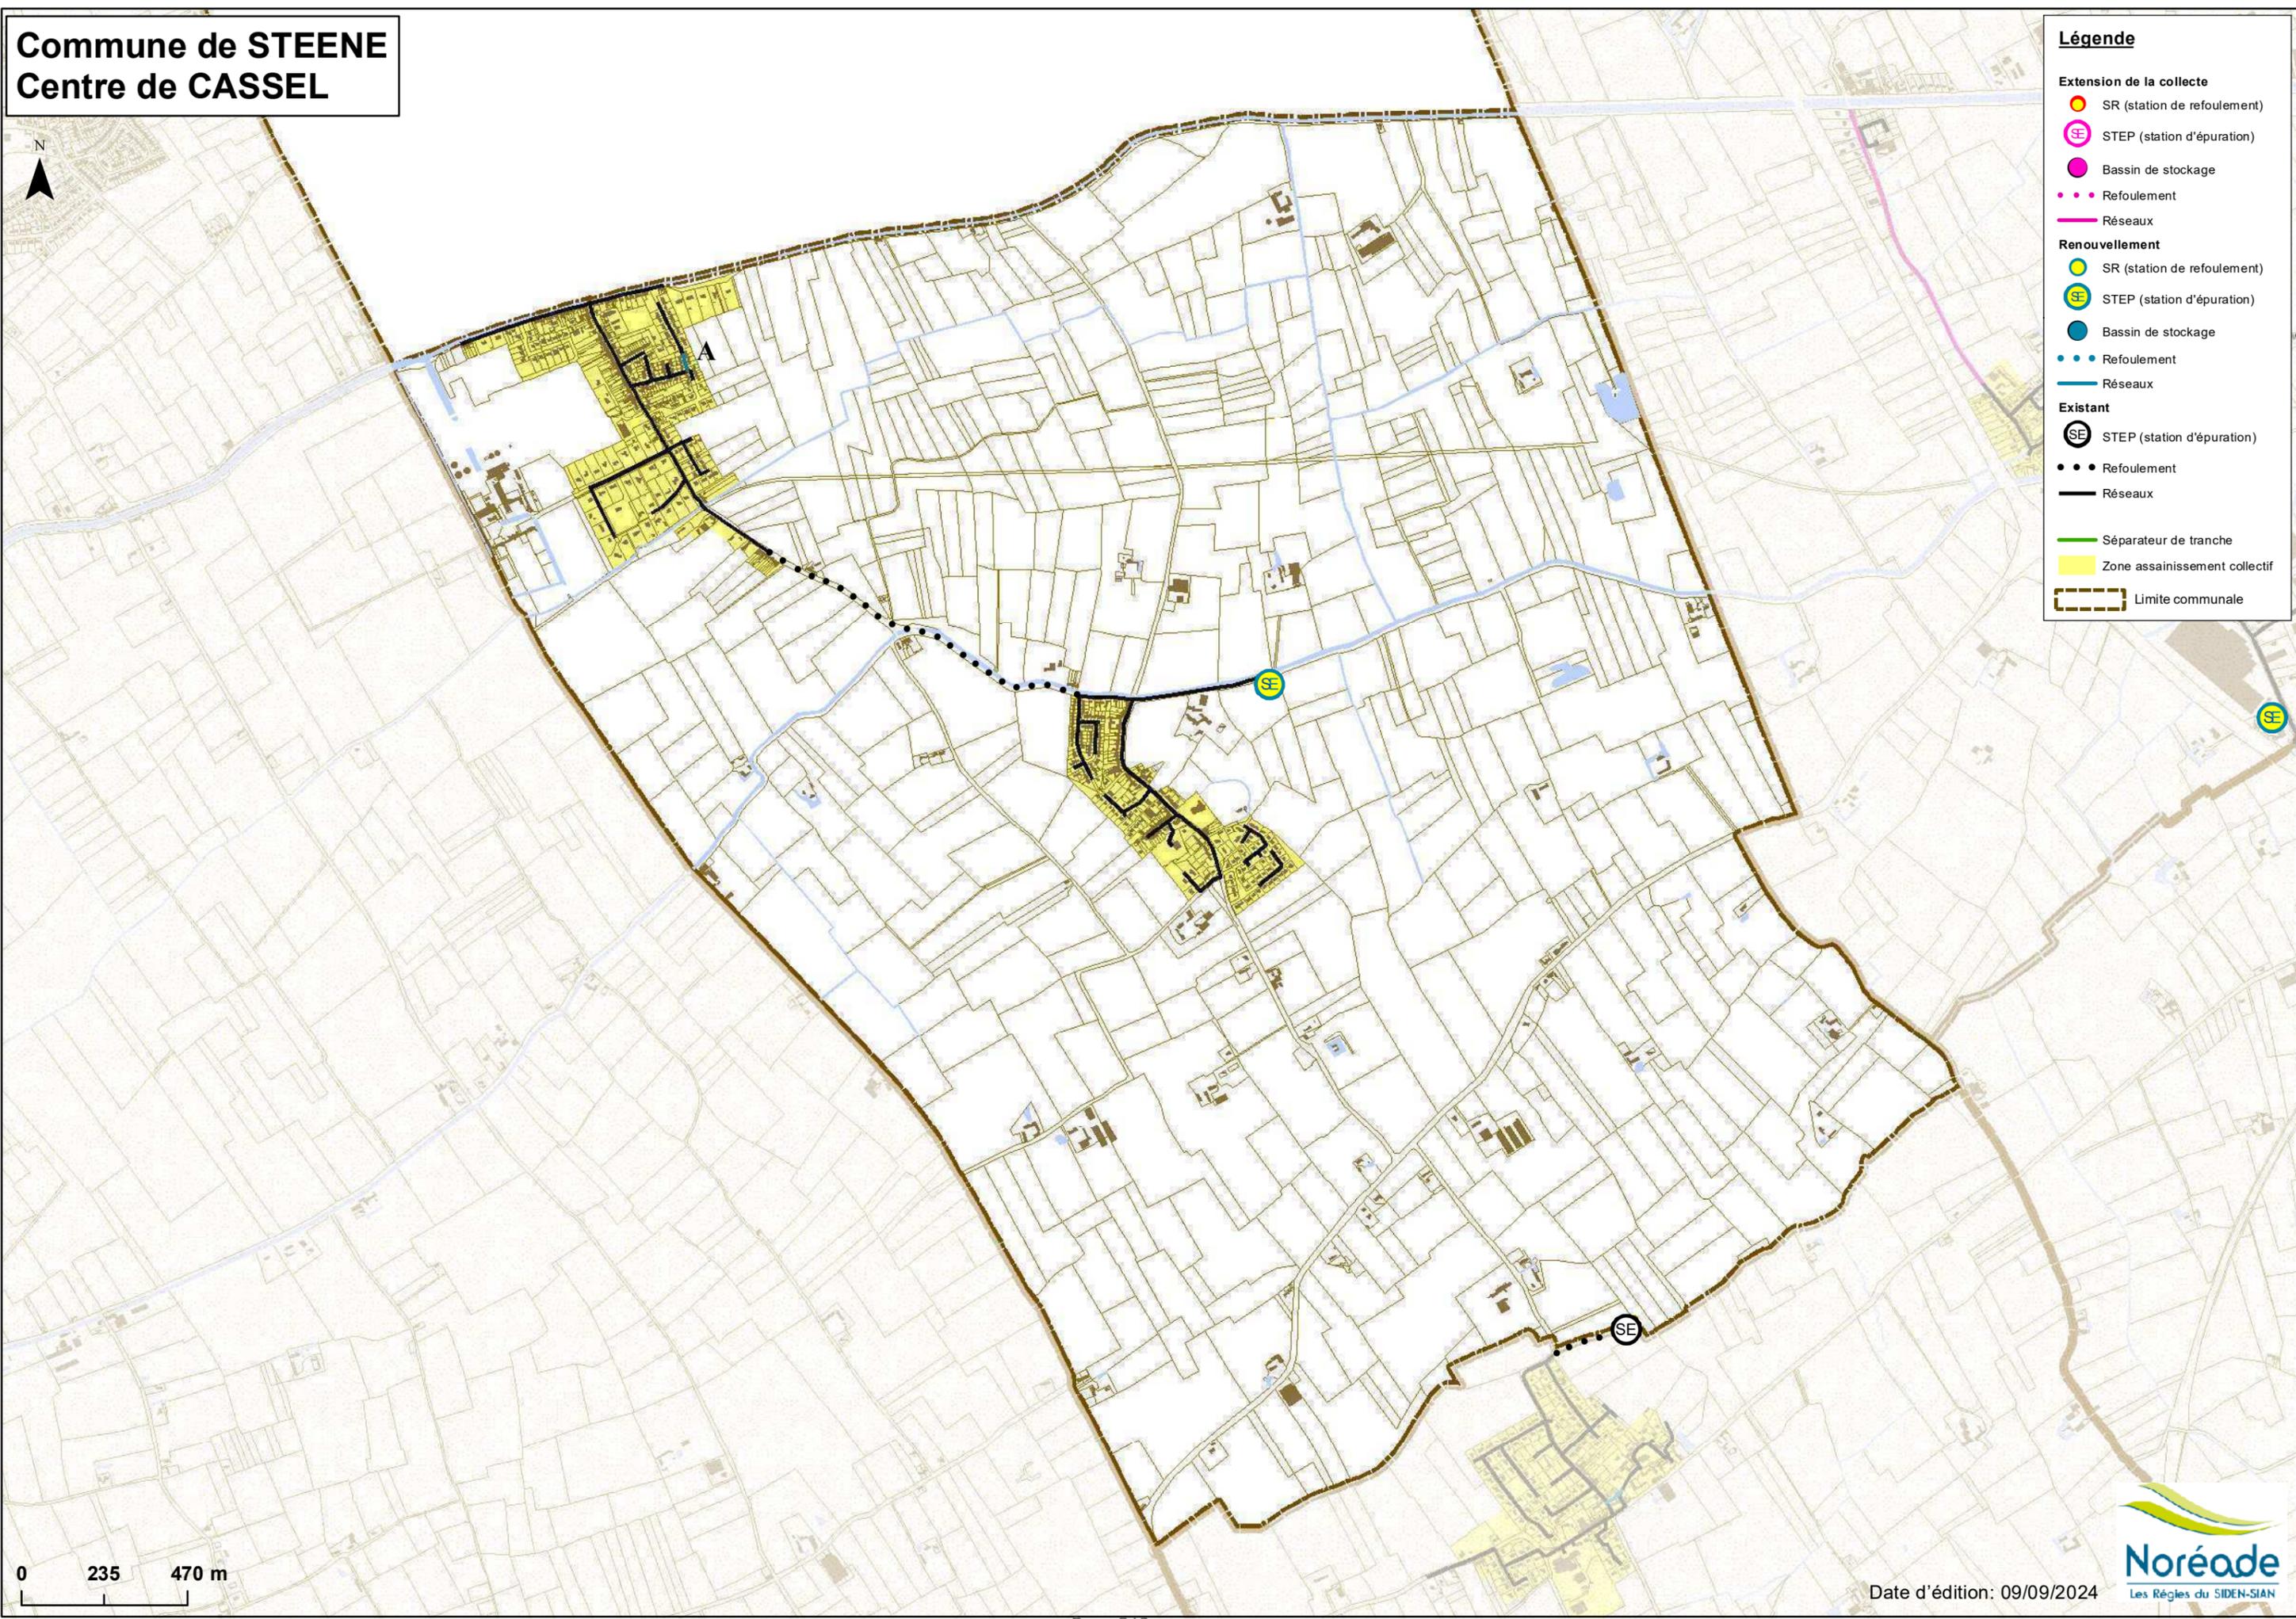

Légende

- Extension de la collecte**
 - SR (station de refoulement)
 - STEP (station d'épuration)
 - Bassin de stockage
 - Refoulement
 - Réseaux
- Renouvellement**
 - SR (station de refoulement)
 - STEP (station d'épuration)
 - Bassin de stockage
 - Refoulement
 - Réseaux
- Existant**
 - STEP (station d'épuration)
 - Refoulement
 - Réseaux
 - Séparateur de tranche
 - Zone assainissement collectif
 - Limite communale

0 235 470 m

Date d'édition: 09/09/2024



Date d'adhésion	: 08/04/1971
par l'intermédiaire de	: Communauté de Communes des Hauts de Flandre
E.P.C.I	: CC des Hauts de Flandre
Centre d'exploitation	: Cassel
Compétences assainissement	: Collectif, Non Collectif, Eaux Pluviales
Population (Recensement 2021)	: 1 390 habitants
Agence de l'Eau	: Agence de l'Eau Artois-Picardie
S.A.G.E	: Delta de l'Aa
Masse d'eau DCE	: WATERINGUES, AA à objectif 2027 (Bon potentiel)
Priorité Agence de l'eau	: 2

Organisation géographique de l'assainissement

Agglomération d'assainissement	
STEENE (STEENE)	
Zonage assainissement	: approuvé le 18/06/2019

Réseaux d'assainissement financés en tout ou partie par Noréade

Année	Opération	Logements desservis	Assainissement collectif (€ H.T.)	Assainissement pluvial (€ H.T.)
1972	Hameau du Grand Millebrugghe		22 867	
1988	Impasse de l'Ecole et rue de la Mairie (1ère partie)		60 980	
1989	Rue de la Mairie (2ème partie)		45 735	
1990	C.D.52		22 867	
1993	Rue de la Gare (1ère partie)		57 168	
1994	Rues de la Gare (2ème partie) et des Oeillets		128 057	
1997	Quai de la Colme (1ère partie) et des Oeillets (2ème partie)		68 602	
2006	Rue de la Gare (3ème partie) (RD 52)		85 000	
2012	Rue du village	3	88 889	10 112
2014	RUE DE LA MAIRIE		0	370 000
2015	ROUTE DE BIERNE - remplacement de l'emissaire		160 000	0
TOTAL			1 121 276	

Ouvrage(s) de traitement


La commune est raccordée sur la station d'épuration communale de STEENE d'une capacité de traitement de 1.333 Equivalents/habitant. Un projet de transfert pour traitement sur la station d'épuration de Bierne est à l'étude.

Travaux restant à réaliser dans le cadre des programmes d'extension de la collecte et de renouvellement et d'amélioration des réseaux

Repère	Localisation	Assainissement collectif			Pluvial (€ H.T.)	Observations	Prog (PPP)
		Logements desservis	Eaux usées (€ H.T.)	Unitaire (€ H.T.)			
Renouvellement et amélioration des réseaux							
A	Rue des petunias	5	56 000				
TOTAL Renouvellement		5	56 000				

(*) = Le ratio total ne reprend pas les OTEU et émissaires terminaux

La desserte de la zone d'assainissement collectif est réalisée en totalité.

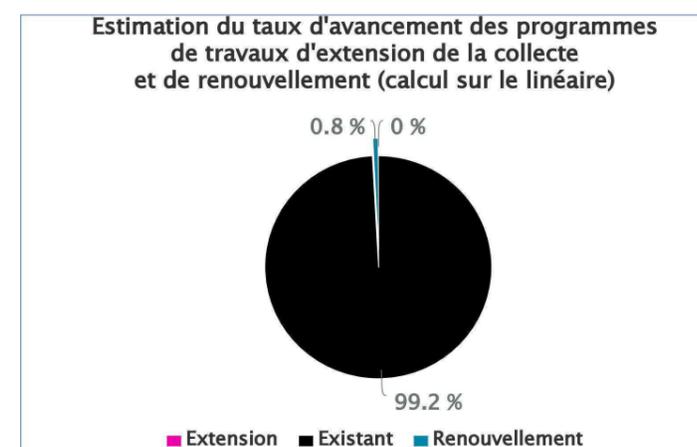

Facture Type en € au 1er Janvier 2024 base 120m3

STEENE (59579)	Quantité	Prix unitaire	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
<u>DISTRIBUTION DE L'EAU</u>					
Abonnement mensuel (Noréade Eau)	12	2.8100	33.72	1.85	35.57
Consommation (Noréade Eau)	80	1.6230	129.84	7.14	136.98
Consommation au-delà de 80 m3 (Noréade Eau)	40	2.3530	94.12	5.18	99.30
Préservation des ressources en eau (Agence de l'Eau)	120	0.1040	12.48	0.69	13.17
<u>COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES</u>					
Partie fixe mensuelle (Noréade Assainissement)	12	4.7100	56.52	5.65	62.17
Partie proportionnelle (Noréade Assainissement)	120	2.6210	314.52	31.45	345.97
<u>ORGANISMES PUBLICS</u>					
Modernisation des réseaux (Agence de l'Eau)	120	0.2100	25.20	2.52	27.72
Lutte contre la pollution (Agence de l'Eau)	120	0.3500	42.00	2.31	44.31
			TOTAL	708.40	56.79
					765.19

Facture Type en € au 1er Janvier 2025 base 120m3

STEENE (59579)	Quantité	Prix unitaire	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Variation 2025/2024
<u>DISTRIBUTION DE L'EAU</u>						
Abonnement mensuel (Noréade Eau)	12	3.1000	37.20	2.05	39.25	10.32%
Consommation (Noréade Eau)	80	1.7860	142.88	7.86	150.74	10.04%
Consommation au-delà de 80 m3 (Noréade Eau)	40	2.5890	103.56	5.70	109.26	10.03%
<u>COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES</u>						
Partie fixe mensuelle (Noréade Assainissement)	12	5.1900	62.28	6.23	68.51	10.19%
Partie proportionnelle (Noréade Assainissement)	120	2.8840	346.08	34.61	380.69	10.03%
<u>ORGANISMES PUBLICS</u>						
Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)	120	0.1040	12.48	0.69	13.17	0.00%
Consommation eau potable (agence de l'eau)	120	0.4000	48.00	2.64	50.64	
Performance des réseaux d'eau potable (agence de l'eau)	120	0.0200	2.40	0.13	2.53	
Performance des systèmes d'assainissement collectif (agence de l'eau)	120	0.0300	3.60	0.36	3.96	
			TOTAL	758.48	60.27	818.75

L'évolution du montant TTC de la facture en 2025 est de 7.00%

Édition juin 2025
CHIFFRES 2024

Note d'information sur les redevances

L'agence de l'eau vous informe



POURQUOI DES REDEVANCES ?

Les redevances des agences de l'eau sont des recettes fiscales environnementales perçues auprès de ceux qui utilisent l'eau et qui en altèrent la qualité et la disponibilité (consommateurs, activités économiques).

Les agences de l'eau redistribuent cet argent collecté sous forme d'aides pour mettre aux normes les stations d'épuration, fiabiliser les réseaux d'eau potable, économiser l'eau, protéger les captages d'eau potable des pollutions dont celles d'origine agricole, améliorer le fonctionnement naturel des rivières...

Au travers du prix de l'eau, chaque habitant contribue à ces actions au service de l'intérêt commun et de la préservation de l'environnement et du cadre de vie.

LE SAVIEZ-VOUS ?


Le prix moyen de l'eau dans le bassin Artois-Picardie est de **5,31 euros TTC/m³**. Pour un foyer consommant 120 m³ par an*, cela représente une dépense d'environ 468 euros par an.

Les composantes du prix de l'eau sont :

- le service de distribution de l'eau potable (abonnement, consommation) ;
- le service de collecte et de traitement des eaux usées ;
- les redevances de l'agence de l'eau qui représentent en moyenne 11 % du montant de la facture d'eau ;
- les contributions aux organismes publics (Voies Navigables de France...) 0,005 € par m³ en moyenne sur le bassin ;
- la Taxe sur la Valeur Ajoutée de 5,5% sur l'eau potable et de 10% sur l'assainissement.

* moyenne du volume d'eau consommée par un foyer (deux adultes et deux enfants) au cours d'une année sur le bassin Artois-Picardie en 2024

Pour obtenir une information précise sur votre collectivité, rendez-vous sur www.services.eaufrance.fr

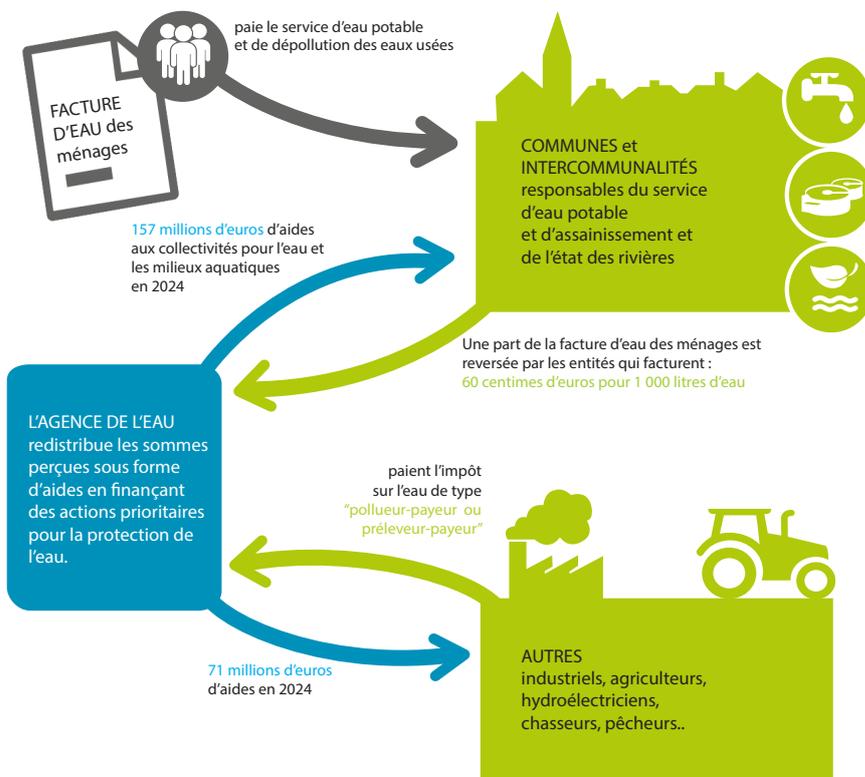

NOTE D'INFORMATION DE L'AGENCE DE L'EAU

Document à joindre au RPQS - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de l'assainissement

L'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - art.31, impose à la/au **maire ou à la/au président-e de l'établissement public de coopération intercommunale** l'obligation de présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public (RPQS) destiné notamment à l'information des usagers. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. La/le maire ou La/le président-e de l'établissement public de coopération intercommunale y joint la présente note d'information établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention. **RPQS > des réponses à vos questions** : <https://www.services.eaufrance.fr/gestion/rpqs/vos-questions>

D'OÙ PROVIENNENT LES REDEVANCES 2024 ?

En 2024, le montant global des redevances (tous usages de l'eau confondus) émises par l'agence de l'eau s'est élevé à plus de 167,63 millions d'euros dont 123,51 millions en provenance de la facture d'eau.

recettes / redevances

Qui paie quoi à l'agence de l'eau pour 100 € de redevances en 2024 ?

(valeurs résultant d'un pourcentage pour 100 €) - source Agence de l'eau Artois-Picardie



0,30 €
de redevance de pollution payé par les éleveurs concernés



6,80 €
de redevance de pollution payé par les industriels (y compris réseaux de collecte) et les activités économiques concernés



65,27 € de redevance de pollution domestique payé par les abonnés y compris réseaux de collecte



13,58 € de redevance de pollutions diffuses payé par les distributeurs de produits phytosanitaires et répercutés sur le prix des produits



100 €
de redevances émises par l'agence de l'eau en 2024



0,24 € de redevance pour la protection du milieu aquatique payé par les pêcheurs



1,10 €
de redevance de prélèvement payé par les irrigants



2,30 €
de redevance de prélèvement payé par les activités économiques



2,00 € de redevance cynégétique payé par les chasseurs



8,41 €
de redevance de prélèvement payé par les collectivités pour l'alimentation en eau

À QUOI SERVENT LES REDEVANCES ?

Grâce à ces redevances, l'agence de l'eau apporte, dans le cadre de son programme d'intervention, des concours financiers (subventions) aux personnes publiques (collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...) qui réalisent des actions ou projets d'intérêt commun au bassin ayant pour finalité la gestion équilibrée des ressources en eau. Ces aides réduisent d'autant l'impact des investissements des collectivités, en particulier, sur le prix de l'eau.

interventions / aides

Comment se répartissent les aides pour la protection des ressources en eau pour 100 € d'aides en 2024 ?* (valeurs résultant d'un pourcentage pour 100 € d'aides en 2024) • source Agence de l'eau Artois-Picardie.



8,73 €
aux acteurs économiques pour la dépollution industrielle



44,41 €
aux collectivités pour l'épuration et la gestion des eaux de pluie



6,97 €
pour lutter contre les pollutions diffuses et protéger les captages



100 €
d'aides accordées par l'agence en 2024
(hors fonds vert et lutte contre les fuites)



0,68 €
aux collectivités rurales et urbaines pour l'amélioration de la qualité du service d'eau potable



11,96 €
pour la gestion quantitative et les économies d'eau



13,69 €
aux collectivités pour la préservation de la qualité et la richesse des milieux aquatiques




13,56 €
pour l'animation des politiques de l'eau, la sensibilisation aux enjeux de l'eau et la solidarité internationale (y compris contribution OFB)

*Calcul basé sur les 256,94 millions d'aides versées en 2024, incluant les aides et la contribution OFB, mais hors dotations de l'État dans le cadre du Fonds vert et de la lutte contre les fuites.

ACTIONS AIDÉES PAR L'AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE EN 2024

L'année 2024 a une nouvelle fois été très intense en terme d'activité, avec notamment le déploiement du Plan Eau et la poursuite active du rôle de l'Agence dans l'adaptation de la politique de l'eau à la transition écologique et au dérèglement climatique. Les indicateurs annuels du Contrat d'Objectifs et de Performance suivant illustrent concrètement les bénéfices des actions de l'Agence en faveur de l'eau et de la biodiversité.

EN 2024...

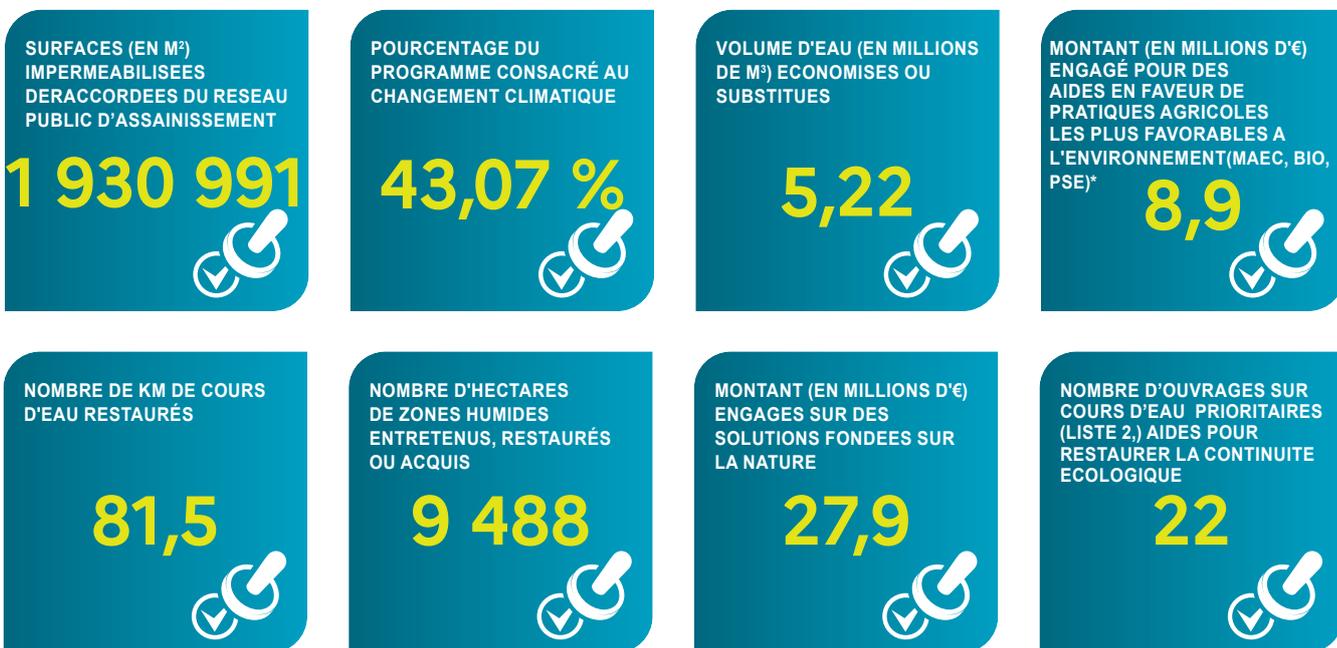

* MAEC : mesures agro-environnementales et climatiques, BIO : pour agriculture biologique, PSE : paiement pour services environnementaux

VOUS AIDEZ A AGIR

Pour reconquérir le bon état des eaux demandé par la Directive Cadre sur l'Eau, les agences de l'eau recherchent la meilleure efficacité environnementale :

- en étudiant et mesurant l'évolution de la qualité de l'eau,
- en privilégiant les solutions préventives,
- en apportant un appui technique et financier aux projets les plus efficaces pour les milieux aquatiques,
- en mobilisant les acteurs (Comité de Bassin) et en organisant la concertation locale pour assurer la cohérence des actions sur les territoires de l'eau,
- en travaillant en complémentarité avec l'action réglementaire et la police de l'eau, en particulier dans la mise en œuvre des objectifs des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE),
- en contribuant à la solidarité pour l'accès à l'eau et à l'assainissement dans le monde.

En 2024, grâce aux redevances, près de **1 400 projets** ont été financés par l'Agence de l'eau Artois Picardie pour un montant de **228,85 millions d'euros d'aides (contre 161 millions d'euros en 2023)**. Parmi ces participations financières, 195,74 millions d'euros ont été octroyés sous forme de subventions et 33,11 millions d'euros sous forme d'avances remboursables.

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le soutien de l'Agence de l'eau Artois Picardie à la Chambre régionale d'Agriculture pour le projet Clim'EauFil a permis de définir des leviers d'adaptation au changement climatique : <https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/sinformer/decouvrez-les-projets/detail-du-projet/projet-climeaufil>

Un partenariat s'est conclu entre l'Agence et le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) afin de mener un programme de recherche et de développement de la gestion de la ressource en eau. L'objectif étant de pouvoir évaluer la quantité d'eau disponible sur le bassin pour tous les usages: <https://www.eau-artois-picardie.fr/lagence-de-leau-et-le-brgm-sunissent-pour-la-recherche-et-le-developpement-partages-en-faveur-de-la>

PLANS D'AIDES EXCEPTIONNELLES INONDATIONS

Deux plans d'aides aux inondations ont été approuvés par l'Agence de l'eau Artois Picardie. Permettant d'opérer des travaux d'urgences de réparation et des travaux structurants. Au total, ce sont 160 opérations qui ont fait l'objet d'un soutien financier de l'Agence à hauteur de 22,5 millions d'euros.

LA CARTE D'IDENTITÉ DU BASSIN ARTOIS-PICARDIE

Des plaines agricoles de Picardie jusqu'à la mer du Nord, le bassin Artois-Picardie s'étend sur 20 000 km² et compte 8 000 Km de cours d'eau, 60 000 Ha de zones humides et 270 Km de côtes.

Il concerne 4,8 millions d'habitants, 2 466 communes, 5 départements et 2 districts internationaux : celui de l'Escaut et celui de la Meuse

Siège

AGENCE DE L'EAU

200 rue Marceline
Centre Tertiaire de l'Arsenal –
BP 80 818 Douai CEDEX
Tél : 03 27 99 90 00
Fax : 03 27 99 90 15

Mission

LITTORAL

56 rue Ferdinand BUISSON
BP 217 – 62 203
Boulogne-sur-mer CEDEX
Tél : 03 21 30 95 75
Fax : 03 21 30 95 80

Mission


MER DU NORD

200 rue Marceline
Centre tertiaire de l'Arsenal
BP 80 818 Douai CEDEX
Tél : 03 27 99 90 00
Fax : 03 27 99 90 15

Mission

PICARDIE

Cité Administrative - Bâtiment C
75 rue de la Vallée - BP 41725
80017 Amiens CEDEX 1
Tél : 03 22 91 94 88

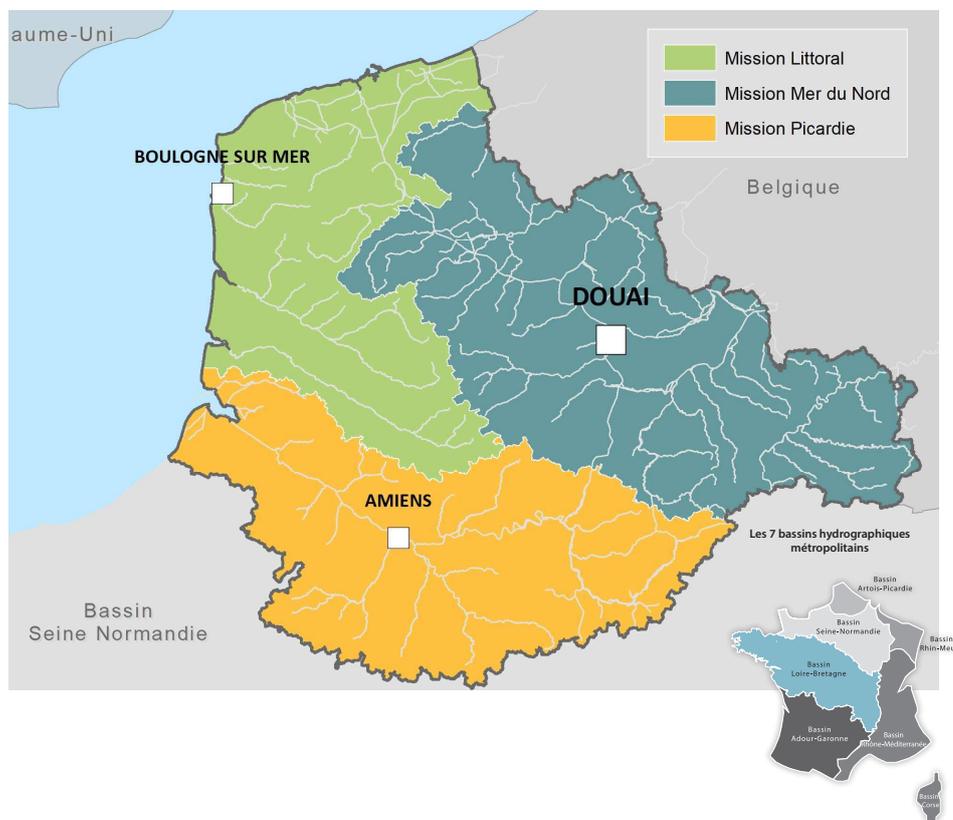

Suivez l'actualité de l'eau du bassin sur eau-artois-picardie.fr et sur le site agissons pour l'eau.fr



12^e Programme d'intervention

2025-2030

Ensemble, préservons l'eau pour l'avenir durable de nos territoires

LES PROGRAMMES D'INTERVENTION 2025-2030

Les agences de l'eau disposent de moyens financiers à la hauteur des défis à relever et investissent pour préparer durablement l'avenir. 2 milliards d'euros par an, c'est le budget que mobilisent les agences de l'eau de 2025 à 2030 pour une gestion durable et équilibrée des ressources en eau en France face au défi climatique, la santé, la restauration des milieux aquatiques et la réduction des pollutions de l'eau.

C'est dans le cadre de leurs programmes pluriannuels d'intervention de 6 ans que les agences de l'eau décident des travaux et opérations qu'elles vont soutenir.



Code Général des Collectivités Territoriales
Articles D 2224-1-2-3 et Annexes V & VI