



l'eau
du Dunkerquois

SYNDICAT

**Régie Exploitation
de l'Assainissement**

LES CHIFFRES CLÉS – (2024)



4 stations
d'épuration



19 postes de
refoulement



125 087 m³
d'eau traitée



32,24 km
de réseaux
d'assainissement



3 776 m
de réseaux curés



6,9 tonnes
de boues évacuées
en compostage



6 tonnes
de sous-produits
évacués



100%
de conformité des
rejets des systèmes
de traitement



9 interventions
d'urgence (astreinte)



23 branchements
d'assainissement
contrôlés



6 filières
d'assainissement non
collectif contrôlées


LES USAGERS DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT

3174

c'est le nombre d'habitants qui relèvent des services publics de l'assainissement collectif et non collectif

(données INSEE 2022)

Répartition des abonnés aux services d'assainissement collectif et non collectif par commune :

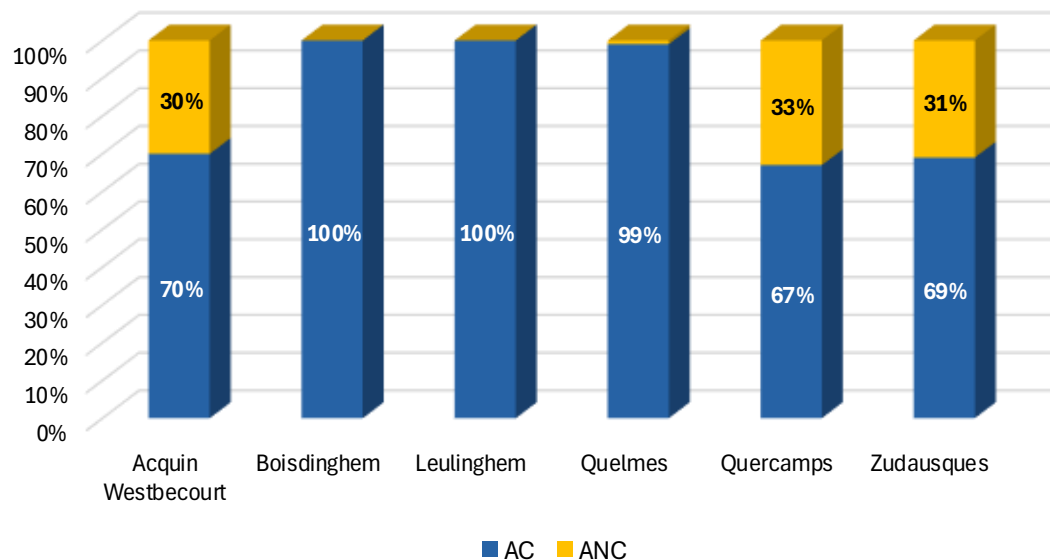

Les usagers des services de l'assainissement se répartissent en deux typologies :

- **Usagers du service public d'assainissement collectif :**

L'habitation est **raccordée** à une station d'épuration par un réseau public de collecte des eaux usées.

- **Usagers du service public d'assainissement non collectif :**

L'habitation n'est **pas raccordée** à un réseau d'assainissement collectif. Le fonctionnement de ce type d'assainissement autonome se caractérise par le traitement et l'élimination des eaux usées sur le site même de leur production, en **terrain privé**.

SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Le service public de l'assainissement collectif est géré en régie


Pour réaliser certaines de ses missions, le Syndicat de l'Eau du Dunkerquois s'aide d'un contrat de prestation de services qui consistent à :


- Assurer l'**exploitation** courante des ouvrages d'assainissement
- Assurer la **maintenance** courante des ouvrages d'assainissement
- Assurer la **gestion des défaillances** et l'**astreinte**
- Assurer le **nettoyage** des postes de refoulement
- Assurer le **curage du réseau** public d'assainissement collectif des eaux usées
- Assurer l'**autosurveillance** des ouvrages
- Assurer l'**entretien** des ouvrages annexes et leurs abords

Le service technique du SED interagit directement :


- Relations avec les organismes d'Etat (Agence de l'eau, DDTM...) => **obligations réglementaires**
- Instructions des permis de construire
- Exécutions des branchements neufs
- Diagnostiques de raccordement
 - => Ventes immobilières
 - => Contrôles de raccordement
- Coûts d'énergie
- Evacuation des boues

1119 abonnés

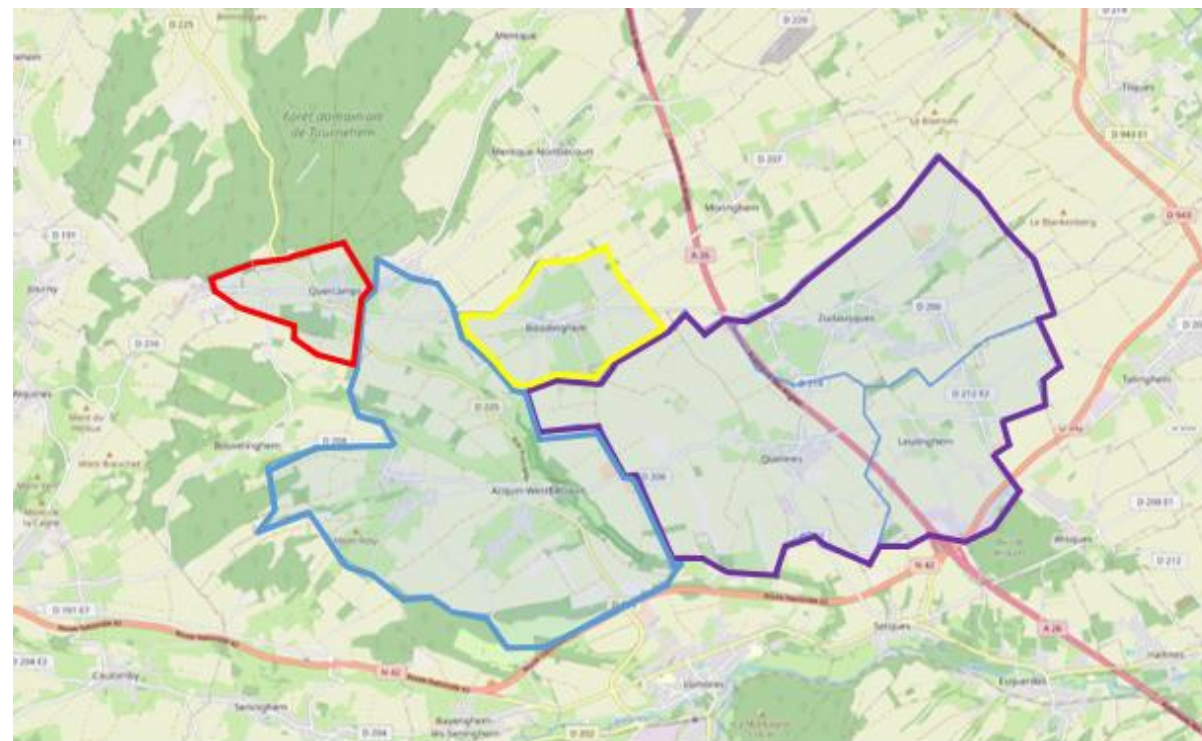

-  Système d'assainissement de Leulinghem
-  Système d'assainissement d'Acquin-Westbécourt
-  Système d'assainissement de Quercamps
-  Système d'assainissement de Boisdingham

SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT DE LEULINGHEM

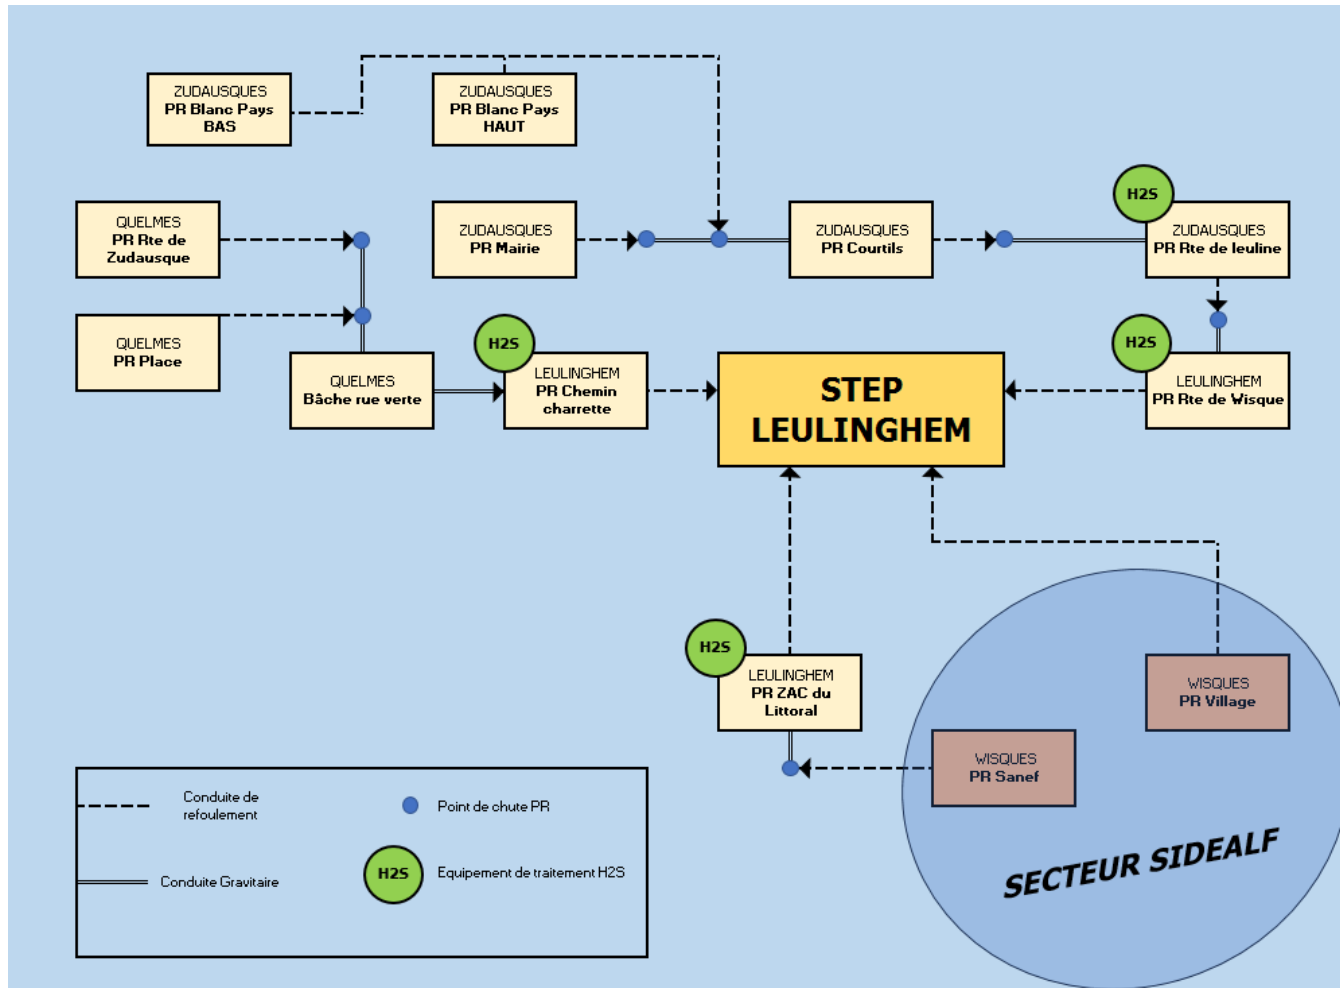

Le système d'assainissement de Leulinghem reprend les effluents issus des communes de :

- Leulinghem, y compris la Zone d'Activité de la Porte du Littoral
- Quelmes
- Zudausques
- Wisques
- Équipements SANEF


18 km de réseau d'eaux usées gravitaires **et 11 postes de relèvements** répartis sur les 4 communes permettent d'acheminer les eaux usées vers la STEU située sur la commune de Leulinghem.

3 Industriels ICPE raccordés

La station d'épuration, construite en **2011**, est de type « **filtres plantés de roseaux** », elle dispose d'une capacité de traitement de **3750 eq/hab**. Les eaux traitées sont ensuite renvoyées vers le milieu naturel.

12 bilans d'Autosurveillance/an

SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT DE ACQUIN-WESBECOURT

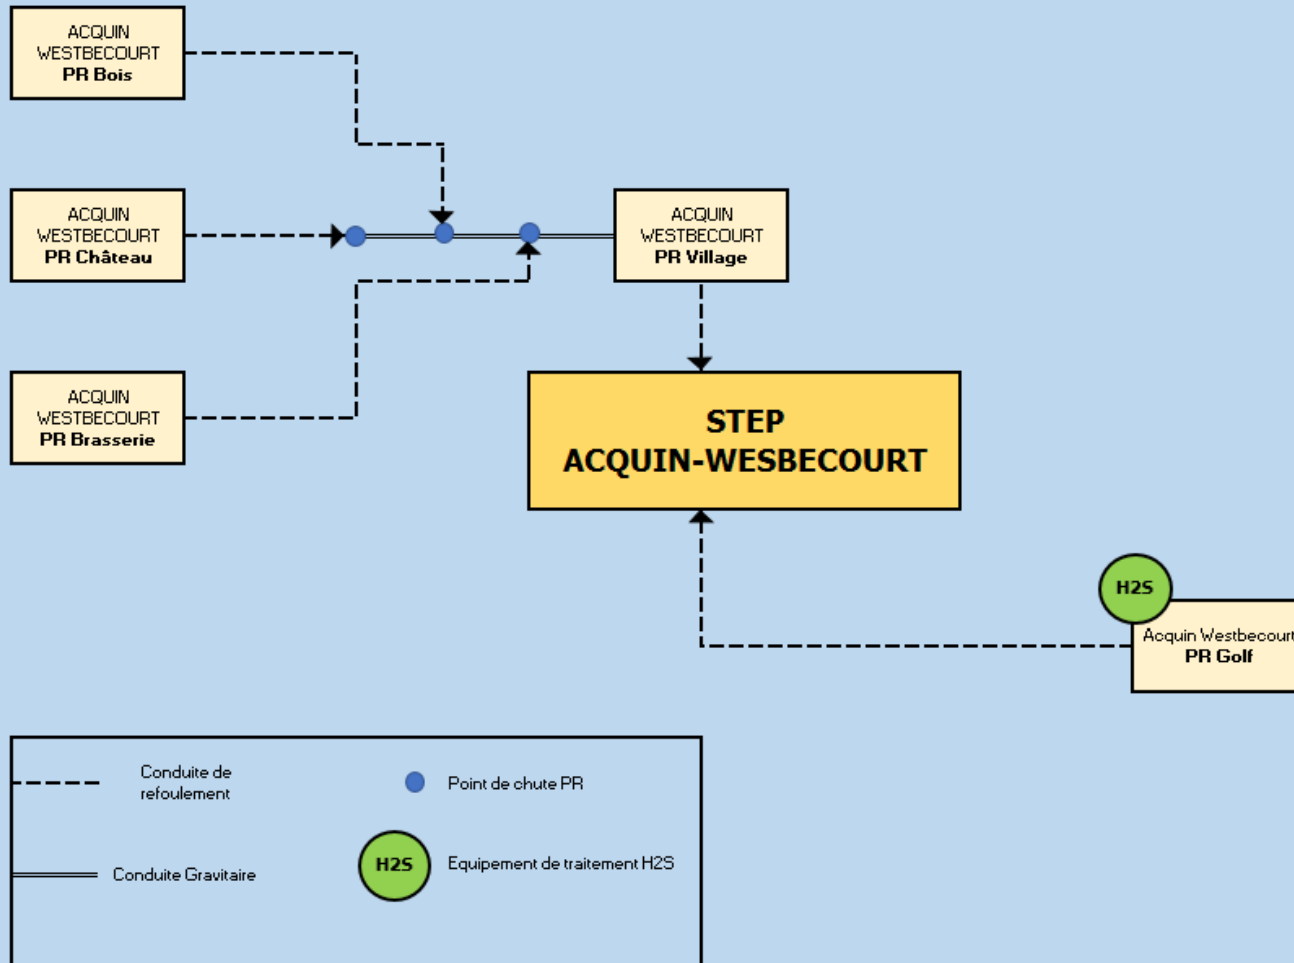


5,4 km de réseau d'eaux usées gravitaires et 5 postes de relèvements répartis sur le territoire de la commune permettent d'acheminer les eaux usées vers la STEU située sur la commune.

La station d'épuration biologique construite en **2008** est de type « **boue activée** », elle dispose d'une capacité de traitement de **950 eq/hab**. Les eaux traitées sont ensuite renvoyées vers le milieu naturel.

2 bilans d'Autosurveillance/an

2 analyses de boues /an

SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT DE BOISDINGHEM

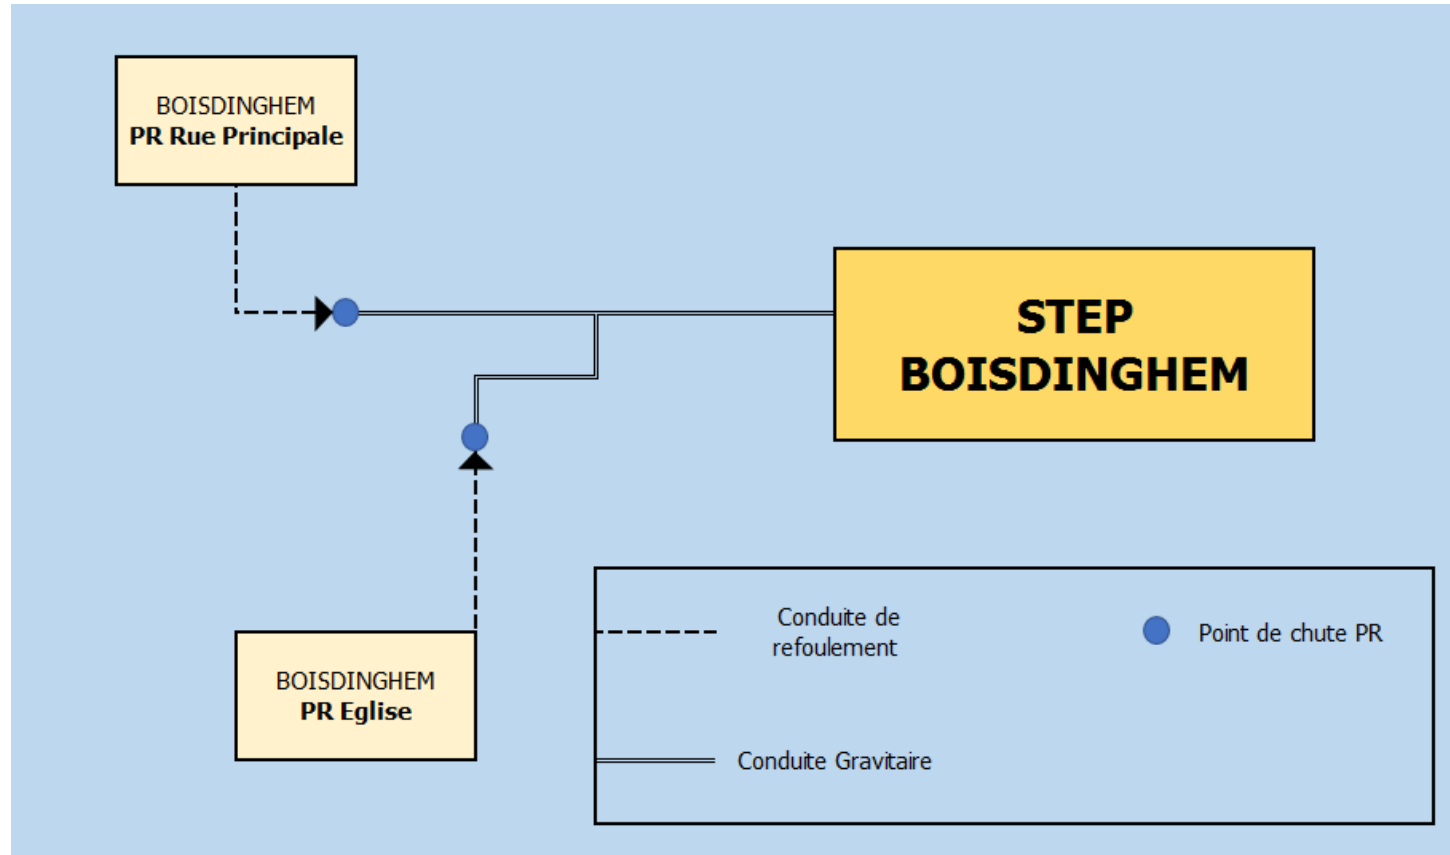


3,44 km de réseau d'eaux usées gravitaires et **2 postes de relèvement** répartis sur le territoire de la commune permettent d'acheminer les eaux usées vers la STEU située sur la commune.

La station d'épuration construite en **2019** est de type « **filtres plantés de roseaux** » et dispose d'une capacité de traitement de **320 Eq/hab**. Les eaux traitées sont ensuite renvoyées vers le milieu naturel via 2 bassins d'infiltration

4 bilans d'Autosurveillance/an

SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT DE QUERCAMPS

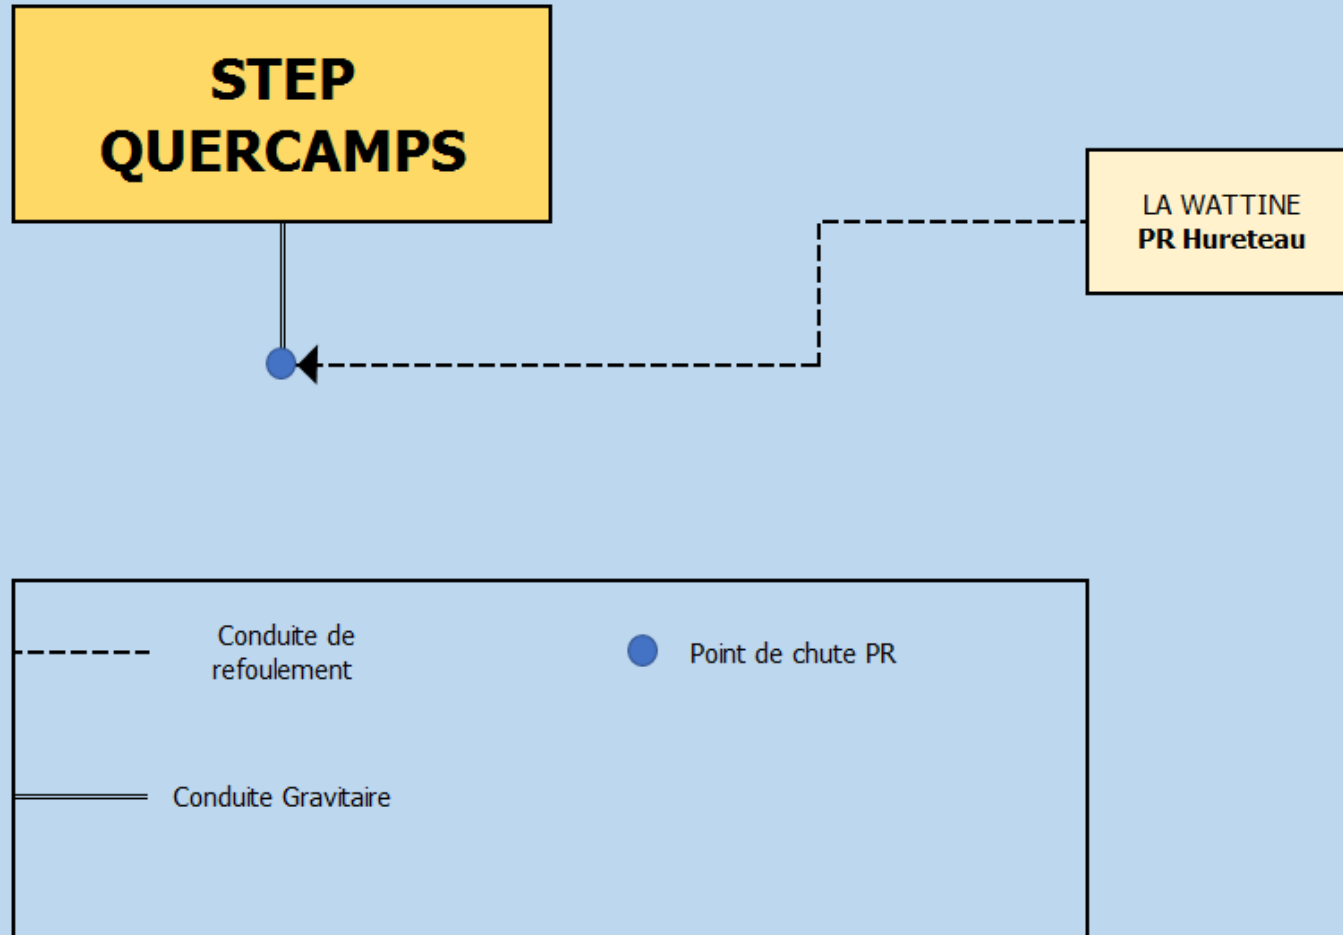

5,4 km de réseau d'eaux usées gravitaires et 1 poste de relèvement situé au hameau de la Wattine, permettent d'acheminer les eaux usées vers la STEU située sur la commune.

La station d'épuration biologique construite en **2012** est de type « **boue activée** » et dispose d'une capacité de traitement de **1000 eq/hab**. Les eaux traitées sont ensuite renvoyées vers le milieu naturel via 2 bassins d'infiltration.

4 bilans d'autosurveillance/an

4 analyses de boues /an

SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Les missions du SPANC

Le SPANC est un service public organisé par le SED, disposant de la compétence en assainissement non collectif et qui assure les missions de contrôle définies par la loi :

- **Sur les installations existantes :**


- Diagnostic initial
- Contrôle de bon fonctionnement dit contrôle périodique
- Diagnostic vente

- **Sur les nouvelles constructions ou installations réhabilitées:**

- Contrôle de conception
- Contrôle de bonne exécution

Toutefois le SPANC ne réalise ni étude particulière (étude de filière), ni étude de sol, il n'assure pas de mission de maîtrise d'œuvre et il ne peut pas être chargé du choix de la filière.

330 usagers

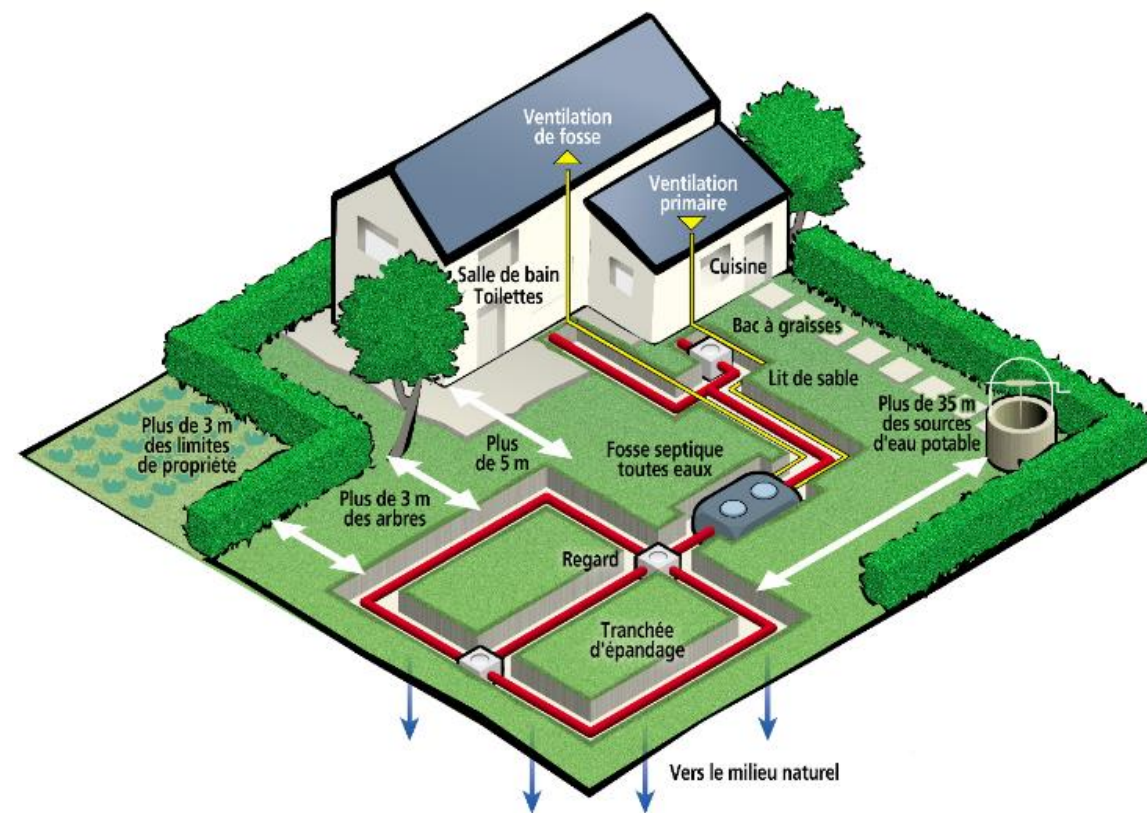


SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Commune de ZUDAUSQUES



Commune d'ACQUIN-WÉSTBECOURT

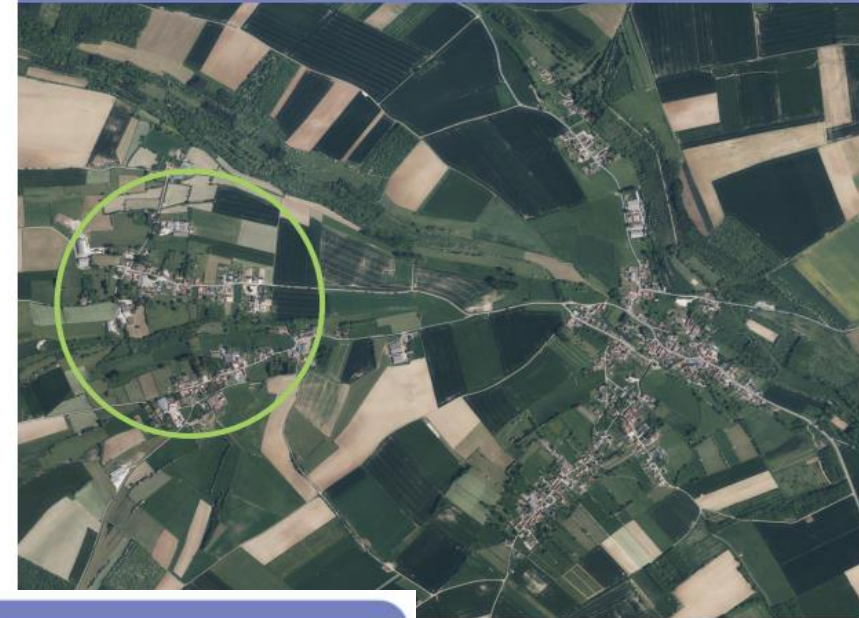

Commune de QUERCAMPS



NUMEROS UTILES

SUEZ

- URGENCES TECHNIQUES -

0 977 423 423

(numéro cristal - appel non surtaxé)

• Pour toutes les **urgences techniques**

- FACTURES -

0 977 420 420

(numéro cristal - appel non surtaxé)

• Pour toute **demande ou réclamation**

SED

- Ventes immobilières (constat de conformité)
- Demandes de raccordement réseau EU
- ANC
- ...

Tél : 03.28.66.86.02

Courriel : contact@leaududunkerquois.fr