RAPPORT D'ANALYSE

Accréditation
N°1-0618
PORTEE
disponible sur
www.cofrac.fr

Edité le : 05/10/2026

COMMUNAUTE AGGLOMERATION ARLYSERE

2 avenue des Chasseurs Alpins
73200 ALBERTVILLE

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Forum) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'analyses.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Identification dossier : SLA26-26106
Identification échantillon : **SLA2609-6014-1** **Analyse demandée par : ARS DT de SAVOIE**

Doc Adm Client (1) : ARS73
UGE (1) : 1066 - COMM D'AGGLO ARLYSERE
Nom de l'exploitant (1) : ARLYSERE
Nom de l'installation (1) : GRIGNON / MONTHION **Type (1)** : UDI **Code (1)** : 000215
PSV (1) : 0000000219

Point de surveillance (1) : CHEF-LIEU GRIGNON
Localisation exacte : SALLE POLYVALENTE. EVIER CUISINE
Département / Commune (1) : 73 / GRIGNON
Coordonnées GPS du point (x,y) : **X :** 45,6459861000 **Y :** 6,3702854000
Nature (1) : **Eau de distribution**
Type d'eau (1) : T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Motif du prélèvement (1) : CS **Type de visite (1) :** AA **Type Analyse (1) :** A
Réception : Réception au laboratoire le 29/09/2026 à 14h56
Prélèvement : Prélevé le 29/09/2026 de 09h40 à 09h40
Prélevé et mesuré sur le terrain par / Savoie Analyses - LAUSENAZ-PIRE Justine
Prélèvement accrédité Cofrac selon FDT 90-520
Conditions de prélèvements : INF

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.
Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande).
Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont identifiées par le symbole (1).

Date de début d'analyse le 29/09/2026 à 15h16

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Observations sur le terrain							
Désinfection du point de prélèvement	Flamme	-	Relevé terrain				
Type de robinet	Mitigeur	-	Relevé terrain				
Mesures sur le terrain							
Aspect (in situ)	Acceptable	-	Relevé terrain				
Chlore libre (in situ)	0.08	mg/l Cl2	Spectrophotométrie	NF EN ISO 7393-2			#
Chlore total (in situ)	0.08	mg/l Cl2	Spectrophotométrie	NF EN ISO 7393-2			#

.../...

Identification échantillon : SLA2609-6014-1
Destinataire : COMMUNAUTE AGGLOMERATION ARLYSERE

Doc Adm Client (1) : ARS73

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité		COFRAC
Odeur (in situ)	Acceptable	-	Analyse organoleptique qualitative	NF EN 1622 annexe C				
Température de l'eau ou de mesure (in situ)	23.3	°C	Méthode à la sonde	Meth. Interne PVT-MO-015			25	#
Analyses microbiologiques								
Coliformes	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 (2000)			0	#
Entérocoques intestinaux	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	0			#
Escherichia coli	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 (2000)	0			#
Microorganismes aérobies à 22°C	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222				#
Microorganismes aérobies à 36°C	4	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222				#
Spores d'Anaérobies Sulfito-Réducteurs	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN 26461-2			0	#
Caractéristiques organoleptiques								
Coloration	< 5	mg/l Pt	Spectrométrie	NF EN ISO 7887 méth. C			15	
Saveur	Acceptable	-	Analyse organoleptique	NF EN 1622 annexe C				
Analyses physicochimiques								
Analyses physicochimiques de base								
Calcium total	25.00	mg/l Ca	ICP/MS (après acidification)	NF EN ISO 17294-2				#
Carbone organique total (COT)	< 0.3	mg/l C	Oxydation par voie humide et spectrométrie IR	NF EN 1484			2	#
Conductivité électrique (à 25°C)	234	µS/cm	Conductimétrie	NF EN 27888		200	1100	#
Magnésium total	13.40	mg/l Mg	ICP/MS (après acidification)	NF EN ISO 17294-2				#
pH	7.6	Unité pH	Electrochimie	NF EN ISO 10523		6.5	9	#
Potassium total	0.79	mg/l K	ICP/MS (après acidification)	NF EN ISO 17294-2				#
Sodium total	2.74	mg/l Na	ICP/MS (après acidification)	NF EN ISO 17294-2				#
TAC (Titre alcalimétrique complet)	10.2	°F	Potentiométrie	NF EN ISO 9963-1				#
Température de mesure du pH	22.9	°C	Electrochimie	NF EN ISO 10523				#
Titre Hydrotimétrique (Dureté calcique et magnésienne)	11.80	°F	Calcul à partir de Ca et Mg	Meth. Interne CH-MO-049				#
Turbidité	0.26	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1			2	#
Formes de l'azote								
Ammonium	< 0.03	mg/l NH4+	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1			0.10	#
Nitrates	1.0	mg/l NO3-	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1	50			#
Nitrites	< 0.03	mg/l NO2-	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1	0.5			#
Somme NO3/50 + NO2/3	0.020	mg/l	Calcul		1			
Anions								
Chlorures	0.93	mg/l Cl-	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1			250	#
Sulfates	16.7	mg/l SO4--	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1			250	#

.../...

Identification échantillon : SLA2609-6014-1
Destinataire : COMMUNAUTE AGGLOMERATION ARLYSERE

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).
*(*bv) : paramètre réalisé sur le site de Bonneville : 58, rue Busard des Roseaux 74130 BONNEVILLE (portée n° 1-7502, portée disponible sur www.cofrac.fr)*
*Paramètre sans (*) ni (*bv) : paramètre réalisé sur le site du Bourget du Lac (portée n°1-0618, portée disponible sur www.cofrac.fr)*

Conductivité électrique corrigée à 25°C par un dispositif de compensation de température


Les critères de spécifications (Limite et référence de qualité) sont définis suivant le jeu de spécification réglementaire.

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321-1 à 1321-5) et larrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

La conclusion relative à l'échantillon est couverte par l'accréditation COFRAC si tous les essais réalisés sont eux-mêmes couverts par l'accréditation

Hélène GIRARD
Responsable production microbiologie

point prélevé

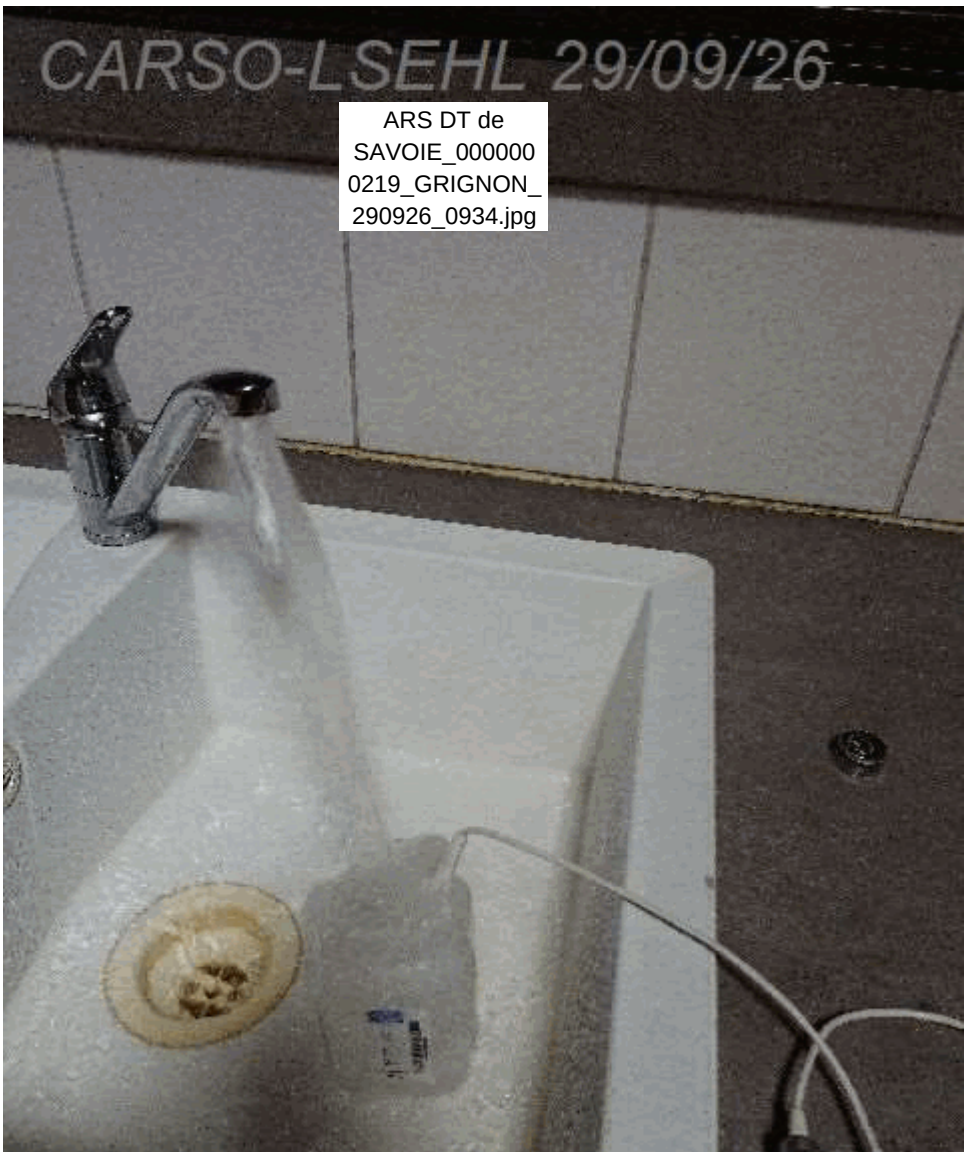

ARS DT de SAVOIE_0000000219_GRIGNON_290926_0934.jpg